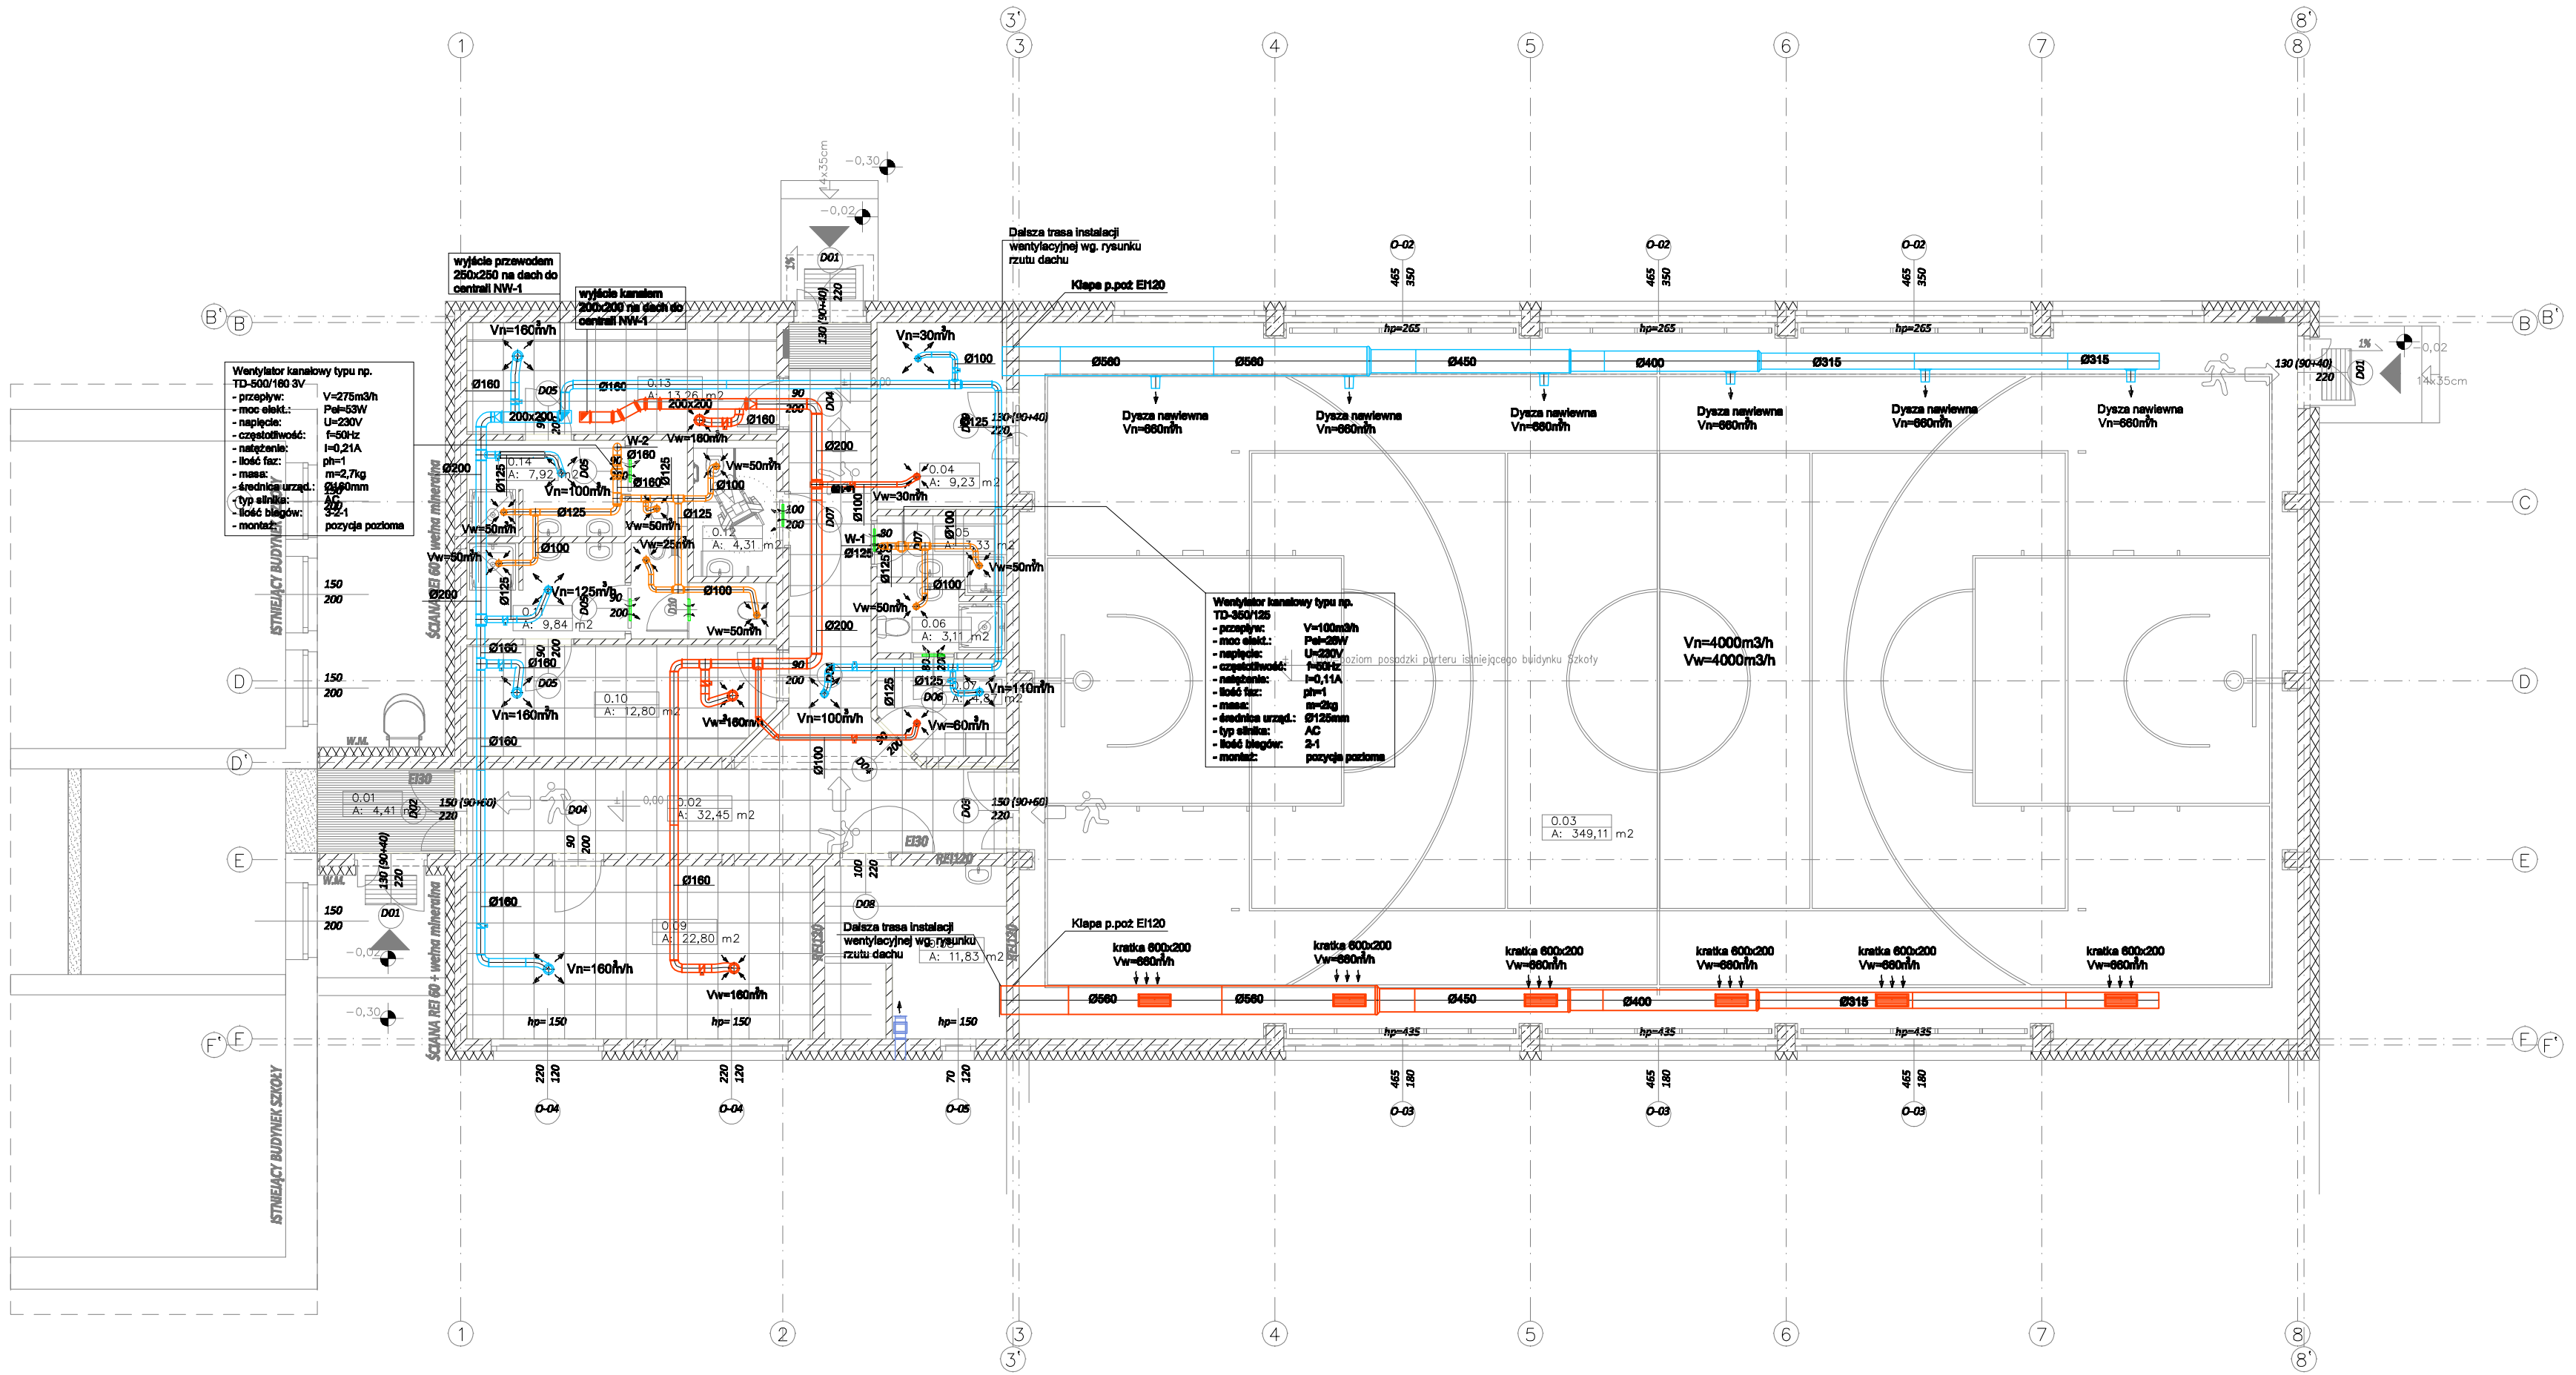

LEGENDA

- kratka wentylacyjna w drzwiach min. 200cm2
- przepustnica nawiewna/wywiewna
- Ø200 kanał okrągły/prostokątny nawiewny
- Ø200 kanał okrągły/prostokątny wywiewny
- anemostat nawiewny
- anemostat wywiewny
- W-1 - linia wywiewna z toalet
- W-2 - linia wywiewna z toalet

UWAGA

1. Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją sufitu podwieszanego (lokalizacja lamp)
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji
3. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji.
4. Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestwdopuszczeń.
5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo.

maatproject sp. z o.o.
ul. Smoczewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY SKARŻYN.
ADRES BUDOWY:	Stary Skarżyn 44, 18-300 Zambrów, dz. nr 1473/2
INWESTOR:	Gmina Zambrów
ADRES:	ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Wadolak upr. nr uwn/0120/poom	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Wiesiewski upr. nr uwn-mw/0120/poom/09	

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA		IS05
branża: INSTALACJE SANITARNE	data: lipiec 2018	skala: 1:100