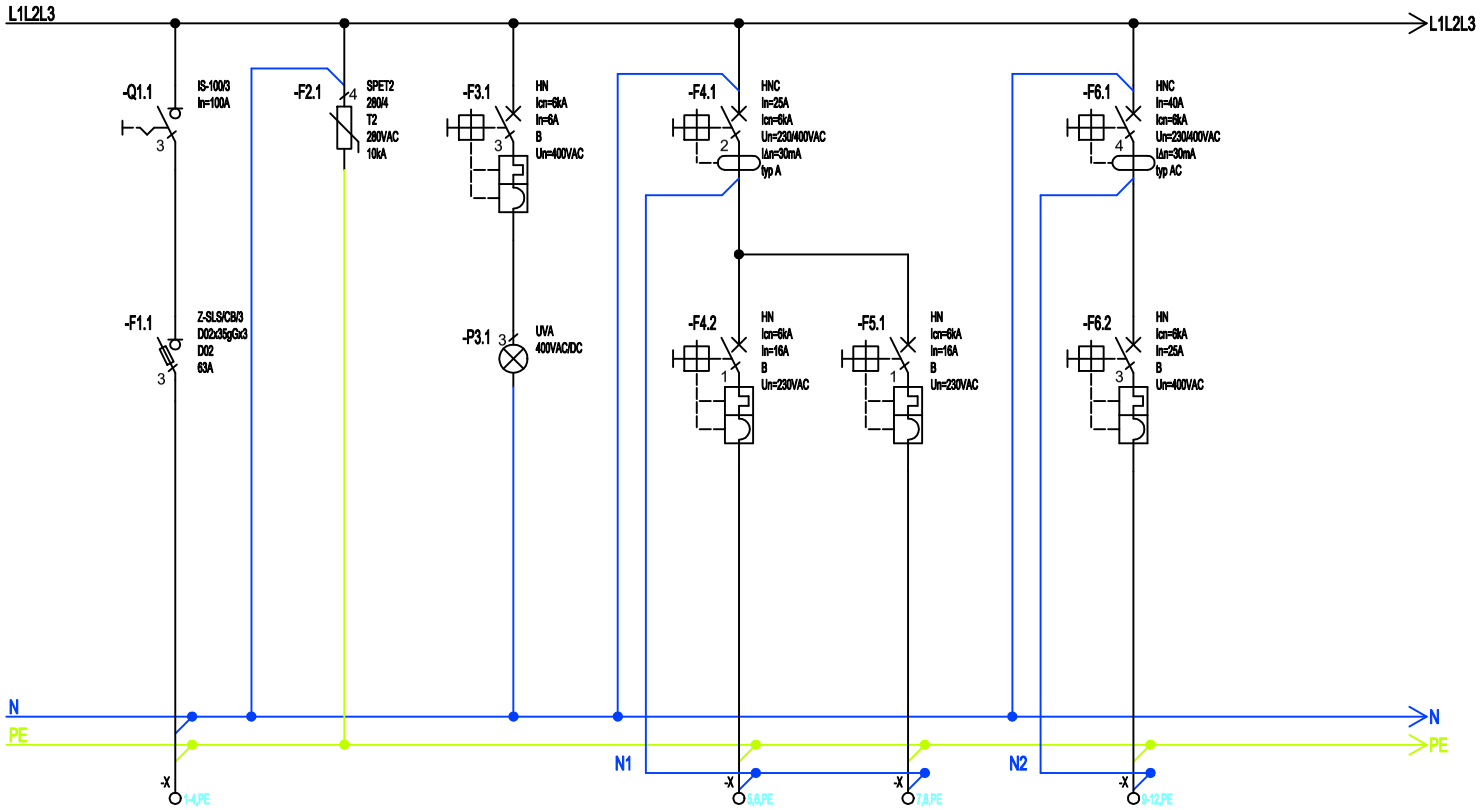


| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Zasilanie z RG 1F1 | Ochrona przepieciowa | Kontrola faz | Istn.obwody Komputery | Istn.obwody Komputery | istn. obw. odbiorcze | |
| Moc [kW]/Prąd [A] | – | – | – | – | – | – | |
| Przewód | YKY 5x10mm² | - | – | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | – | |
| Nazwa obwodu | – | – | – | – | – | – | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a<br>45-231 OPOLE tel 609 341 037<br>NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com | | | faza:<br>PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | TBA-P-2-I | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | mgr inż. **Krzysztof Nolepa** | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYS. |
| NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | OPL/1256/PWBE/16 | | |
| DATA SPORZĄDZENIA | grudzień 2024 | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO | mgr inż. **Karol Wujec** | PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO | NUMER RYS. E-6.1 |
| NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | OPL/0737/POOE/11 | | |
| DATA SPRAWDZENIA | grudzień 2024 | | |