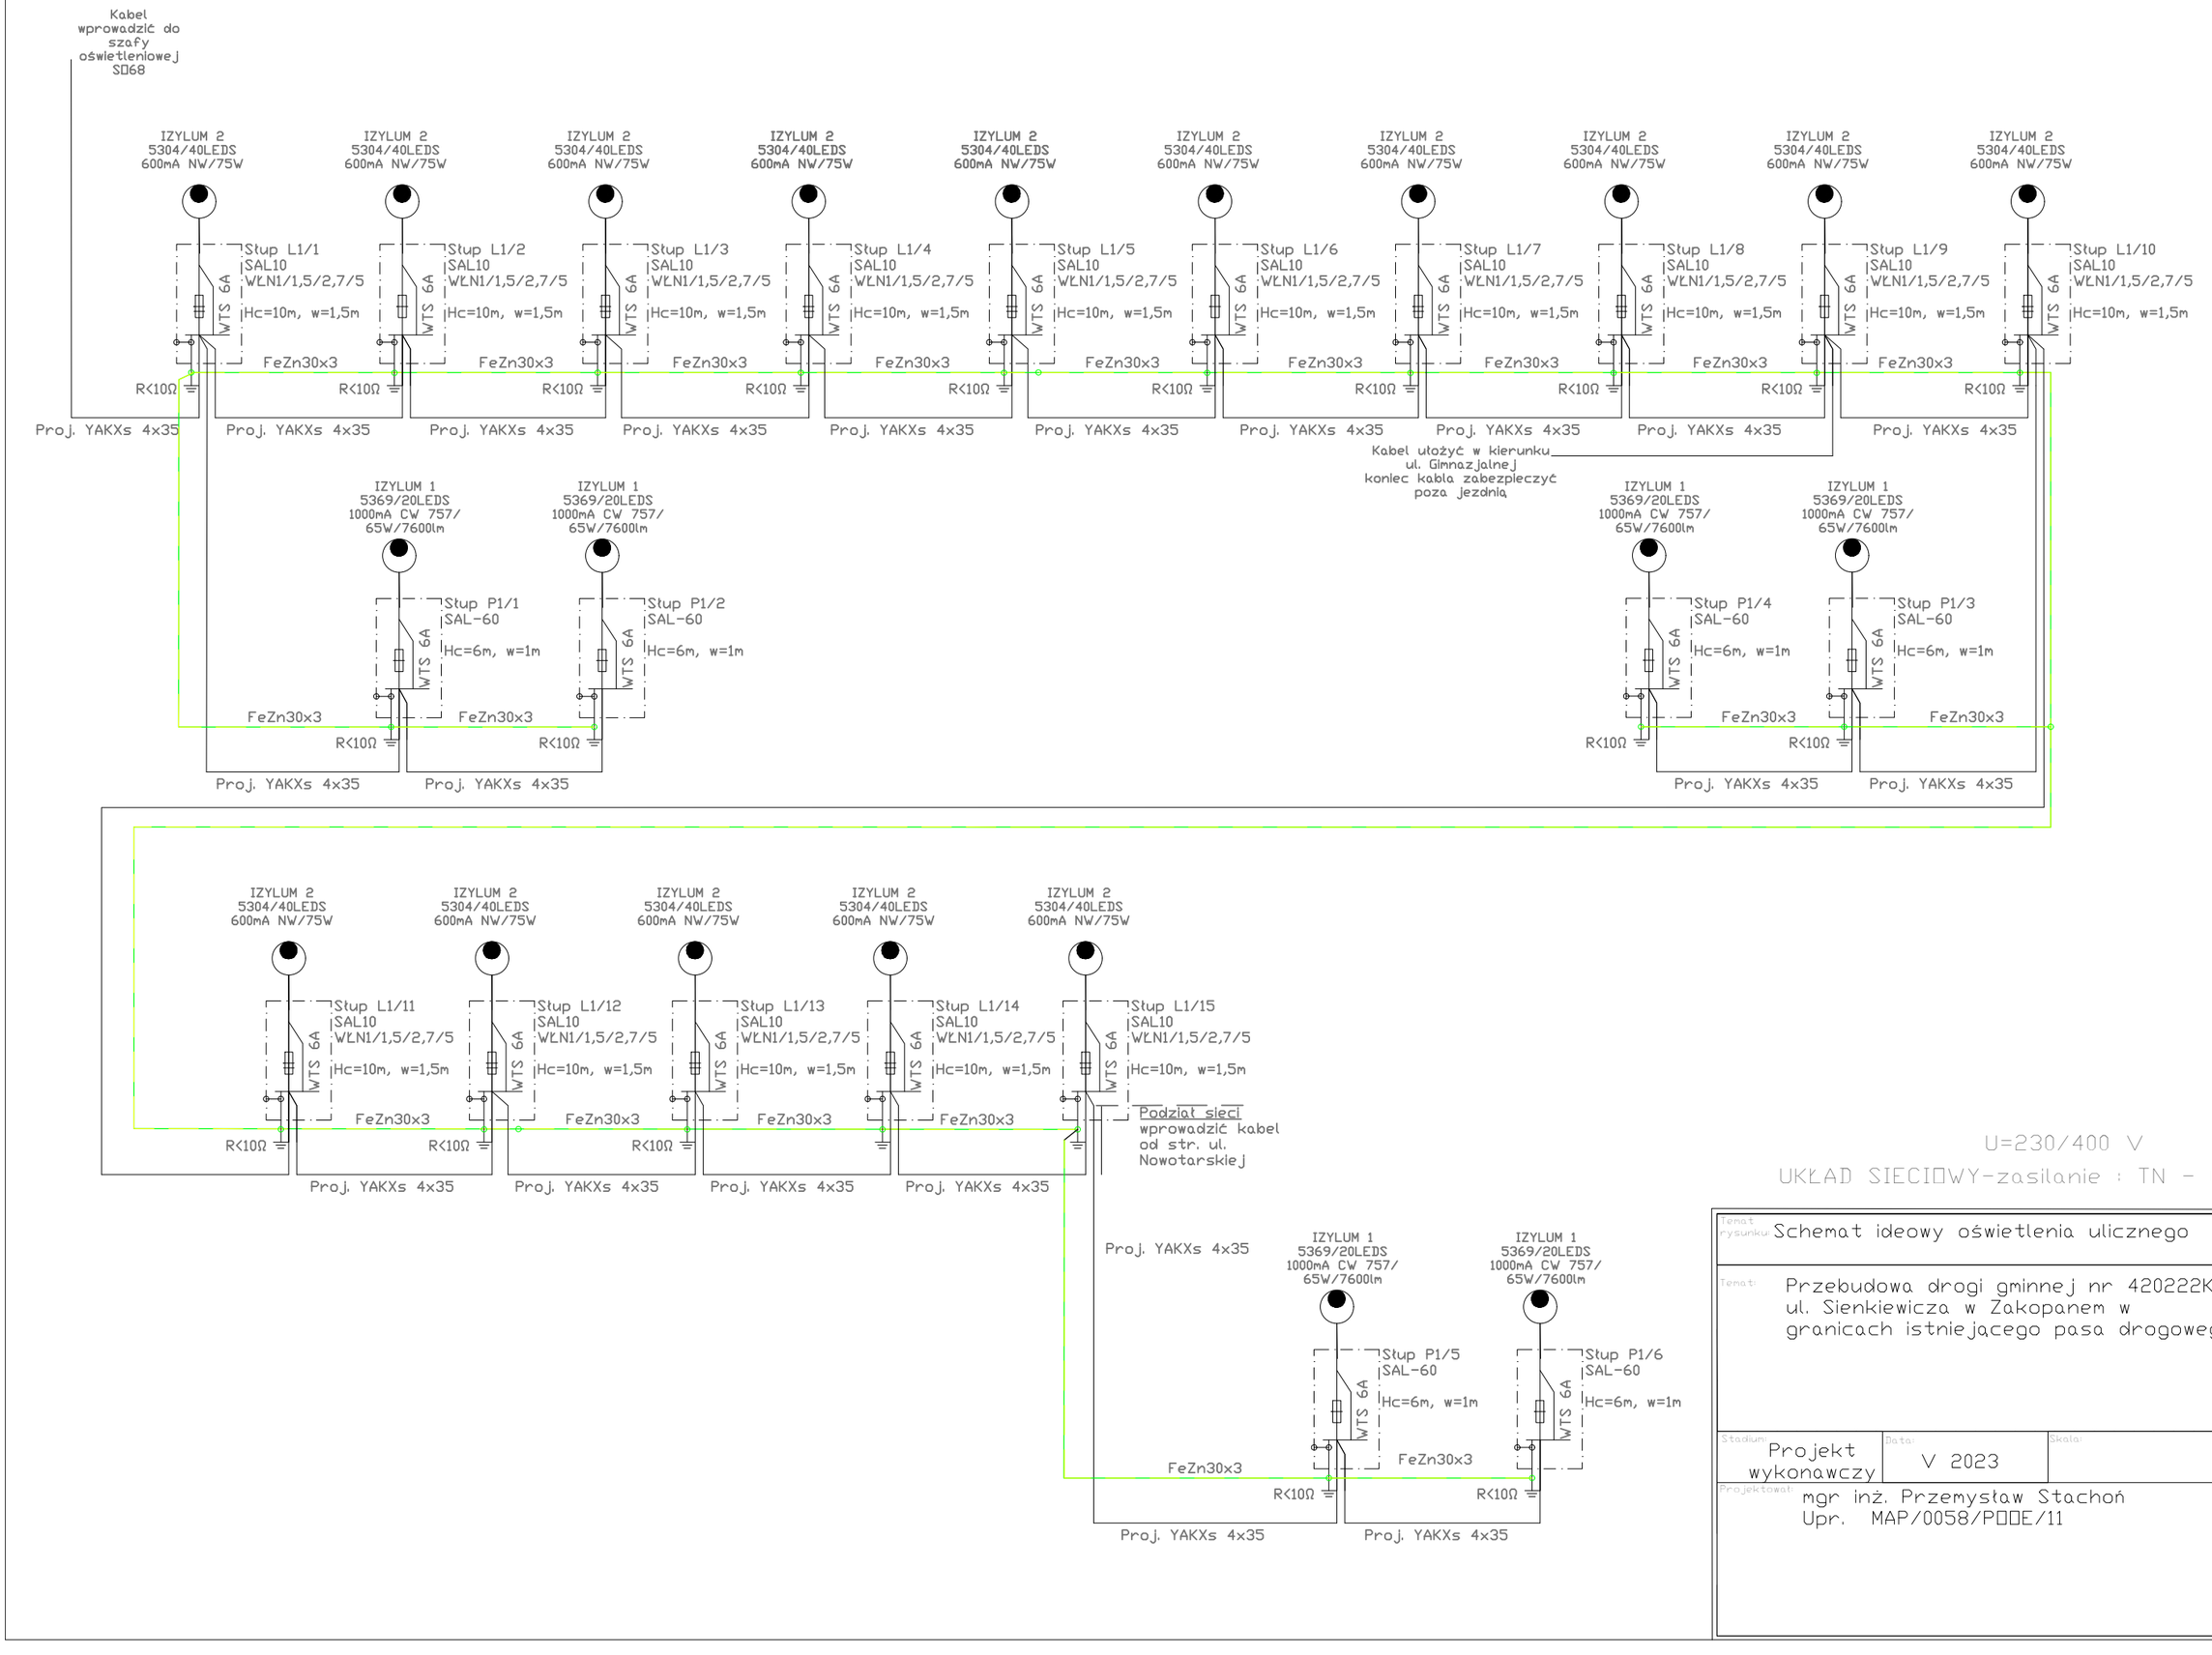
Kabel wprowadzić do szafy oświetleniowej SD68
IZYLUM 2 5304/40LEDS 600mA NW/75W
Słup L1/1 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/2 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/3 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/4 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/5 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/6 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/7 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/8 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/9 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/10 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
WTS 6A
FeZn30x3
R<10Ω
Proj. YAKXs 4x35
Kabel ułożyć w kierunku ul. Gimnazjalnej koniec kabla zabezpieczyć poza jezdnią
IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600lm
Słup P1/1 SAL-60 Hc=6m, w=1m
Słup P1/2 SAL-60 Hc=6m, w=1m
Słup P1/4 SAL-60 Hc=6m, w=1m
Słup P1/3 SAL-60 Hc=6m, w=1m
Słup L1/11 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/12 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/13 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/14 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Słup L1/15 SAL10 WŁN1/1,5/2,7/5 Hc=10m, w=1,5m
Podział sieci wprowadzić kabel od str. ul. Nowotarskiej
Słup P1/5 SAL-60 Hc=6m, w=1m
Słup P1/6 SAL-60 Hc=6m, w=1m
U=230/400 V
UKŁAD SIECIOWY-zasilanie : TN - C; Zerowanie
Temat rysunku: Schemat ideowy oświetlenia ulicznego
Nr rysunku: 2.1
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w granicach istniejącego pasa drogowego
Stadium: Projekt wykonawczy
Data: V 2023
Skala:
Branża: Elektryczna
Projektował: mgr inż. Przemysław Stachoń Upr. MAP/0058/POOE/11
Podpis: