


Proj. Szafka
pomiarowa do wymiany
na zgodną ze
standardami TAURON

Proj. Szafka SD 68
zabudowana obok
szafki pomiarowej

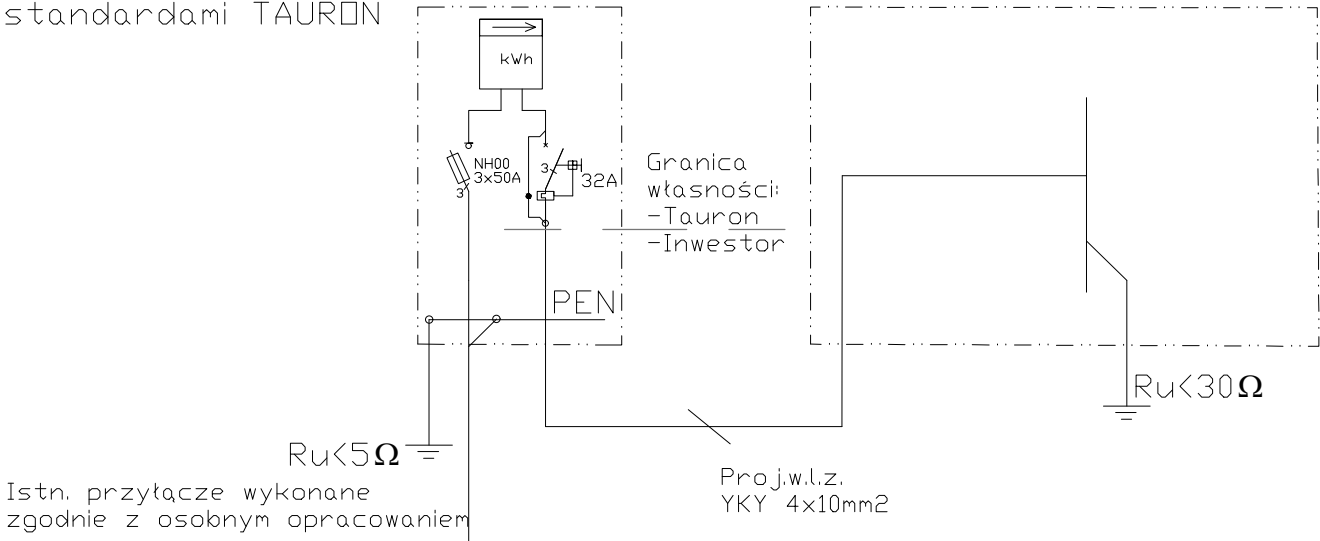

Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych
zweryfikować z umową.
Przed przystąpieniem do prac związanych z
wyniesieniem istniejącego układu pomiarowego
zgłosić rozplombowanie w Tauron. Po wymianie
zgłosić do ponownego oplombowania układu
pomiarowego i zaktualizować umowę z
Dystrybutorem

Temat rysunku:	Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicznego			Nr rysunku:	3.1
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w granicach istniejącego pasa drogowego					
Stadium: Projekt wykonawczy		Data: V 2023		Skala:	
				Branża: Elektryczna	
Projektował: mgr inż. Przemysław Stachoń Upr. MAP/0058/P00E/11					
Podpis:					

U=230/400 V
UKŁAD SIECIOWY-odbiór : TN - S
UKŁAD SIECIOWY-zasilanie : TN - C