


Wewnętrzna jednostka klimatyzacji
moc chłodnicza 3,5 kW
np. DAIKIN Comfora FTXP35N9
+ pompka do skroplin
moc 16 W, zasilanie 230 V

Instalację skroplin z jednostki
wewnętrznej poprowadzić na
zewnątrz budynku w celu
odprowadzania do gruntu lub
podłączyć do najbliższego pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez
systemowy syfon do skroplin

Instalację freonową wraz z zasilaniem
jednostek wewnętrznych prowadzić po
elewacji w obudowie z korytek
maskujących

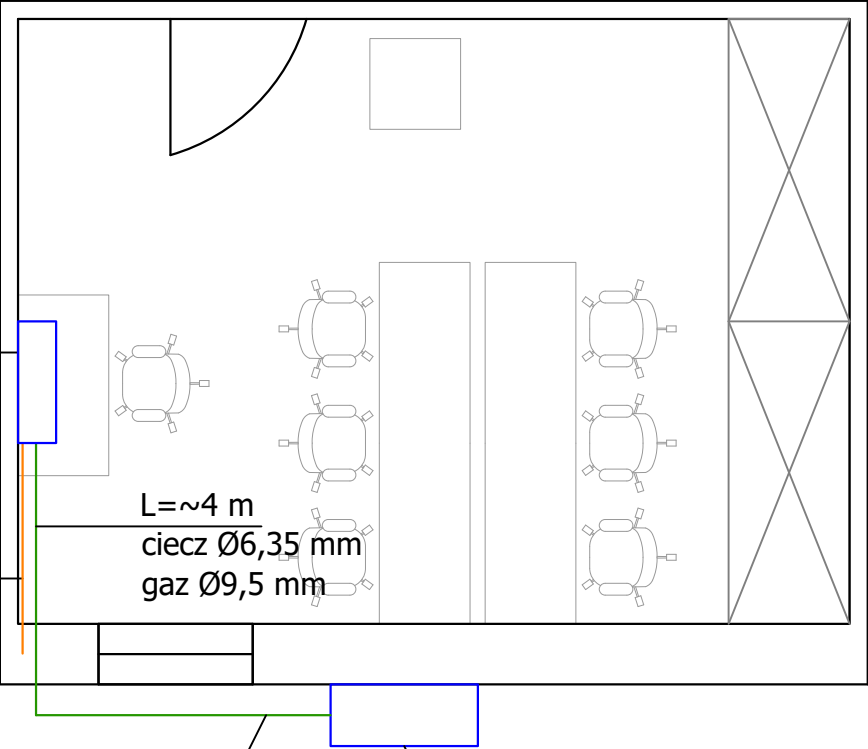

Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
np. RXF35E
dokładną lokalizację urządzenia
należy uzgodnić na etapie
wykonawstwa - lokalizacja na dachu
lub elewacji budynku
wym. 550x740x343
(wys. x szer. x gł.)
ciężar 24 kg
zasilanie jednofazowe 230V
maks. pobór mocy 1,50 kW

Legenda

- instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod
stropem w obudowie z korytek maskujących
- instalacja skroplin z klimatyzacji,
spadek 0,5%

UWAGA

- Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń
- Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji
- Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot

INWESTOR Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań		<div><div>3m projektanci</div><div></div><div>pracownia projektowa</div></div> <div>www.muton.pl</div>		
OPRACOWANIE PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPILATA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU				
OPIS RYSUNKU INSTALACJA FREONOWA - ODDZIAŁ XIV PNEUMOLOGICZNY, ALERGOLOGICZNY, IMMUNOLOGII KLINICZNEJM PEDIATRYCZNY - POKÓJ 113 - DYŻURKA LEKARSKA				
PROJEKT INSTALACJI FREONOWEJ		NR UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Patrycja Śliwa			
BRANŻA	DATA	STADIUM	SKALA	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	KWIECIEŃ 2025	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	IS_10
Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.				