RG3.1 Rozdzielnica główna bud. kliniki

Arkusz 7

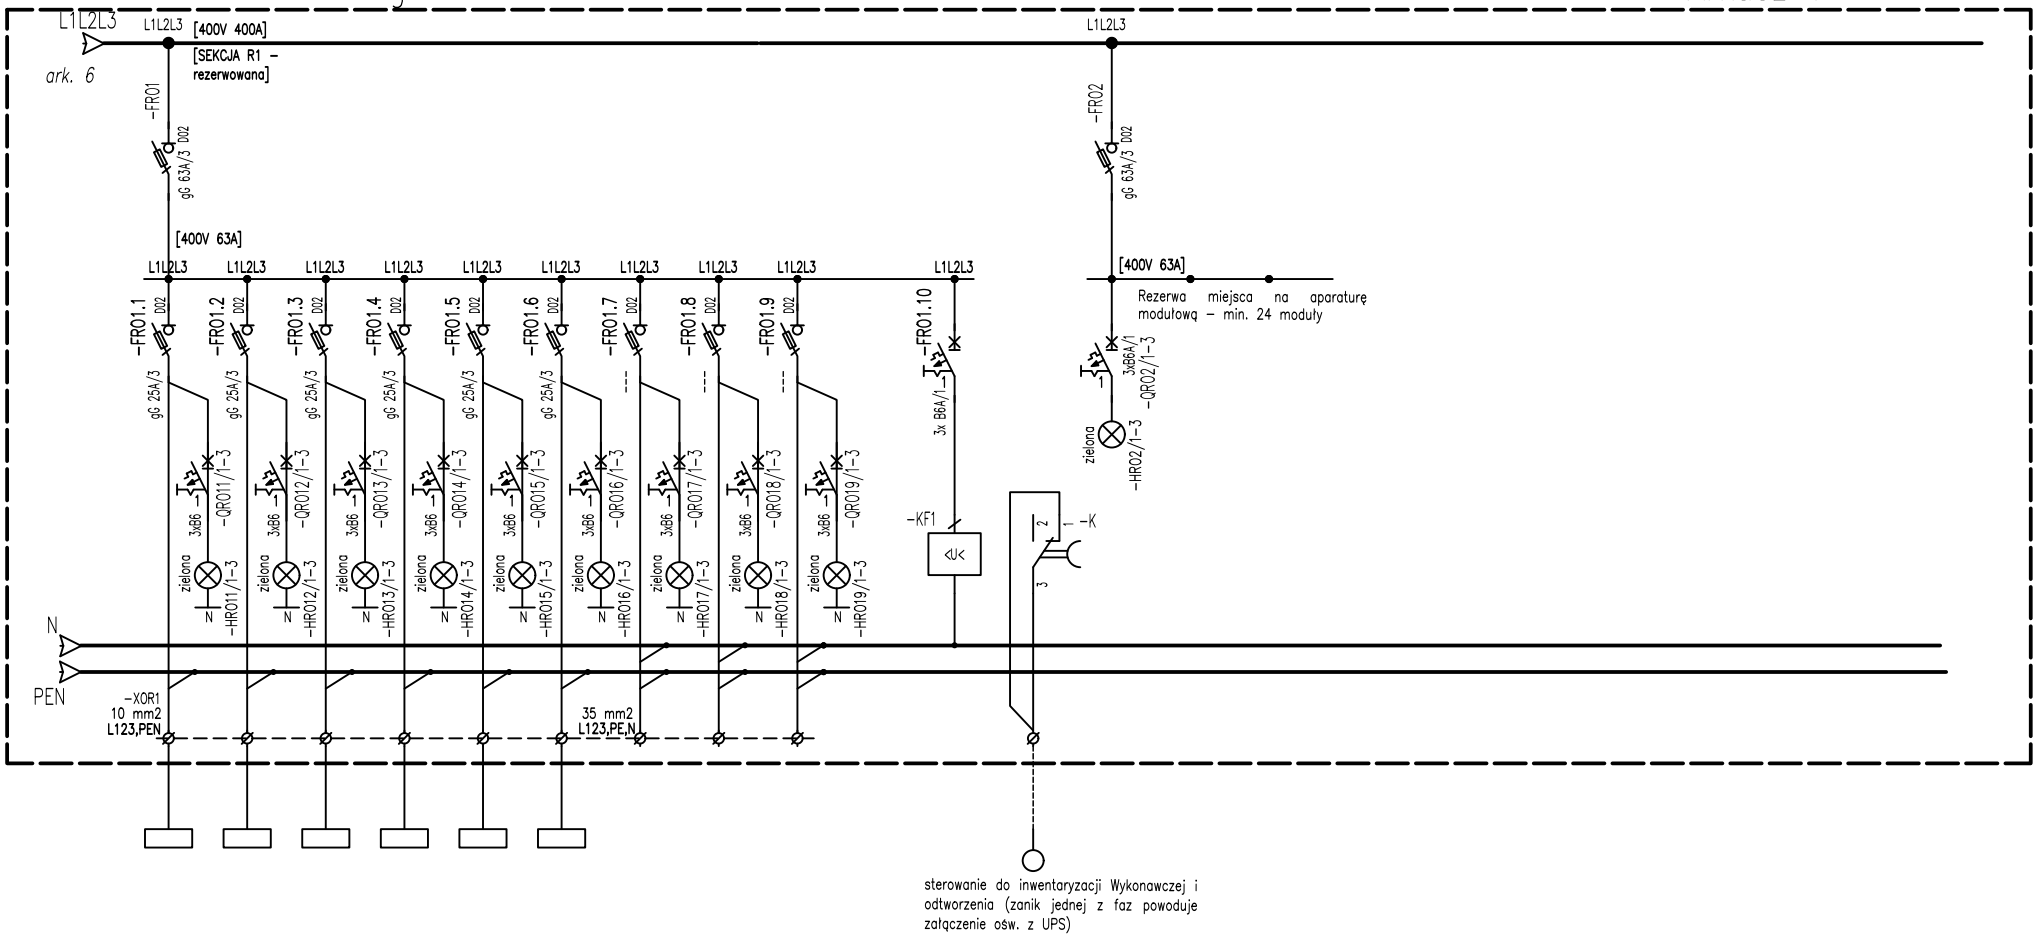

TYP ODBIORU	ODBIORY OŚWIETLENIOWE - REZERWOWANE													
OBWÓD	R11.4	R21.4	R22.4	R31.4	R32.4	R41.4					OR1		HRO1-3	HRO1-3
Typ przewodu	isnt. YKY 4x6	isnt. YKY 4x6	isnt. YKY 4x6	isnt. YKY 4x6	isnt. YKY 4x6	isnt. YKY 4x6						istn. OWY 2x1,5		
MOC [kW]														
OPIS	rozdz. pietrowa ośw. R11.4 - piwnica **B**	rozdz. pietrowa ośw. R21.4 - przyziemie **B**	rozdz. pietrowa ośw. R22.4 - przyziemie **A**	rozdz. pietrowa ośw. R31.4 - parter B	rozdz. pietrowa ośw. R32.4 - parter A	rozdz. pietrowa ośw. R41.4 - 1 piętro B	rezerwa	rezerwa	rezerwa		przekaźnik kontroli faz (zał. ośw. ewak.)	sygnał do załączenia ośw. rezerwowego - do szafy RA	kontrola zasilania sekcji	rezerwa
INNE/UWAGI														

Nr	Zmiana	Data	Nazw.
--			

Data	11.2023
Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15
Spr.	. .
Norma	--

Tytuł: Wymiana rozdzielnicy RG3.1 w budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMiT

Adres: 81–519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Rozdzielnica RG3.1 Rozdzielnica główna bud. kliniki

= główna

+ parter

Inne

Nr rysunku ES01

Arkusz 7

Il. ark. 7