


Arkusz 2

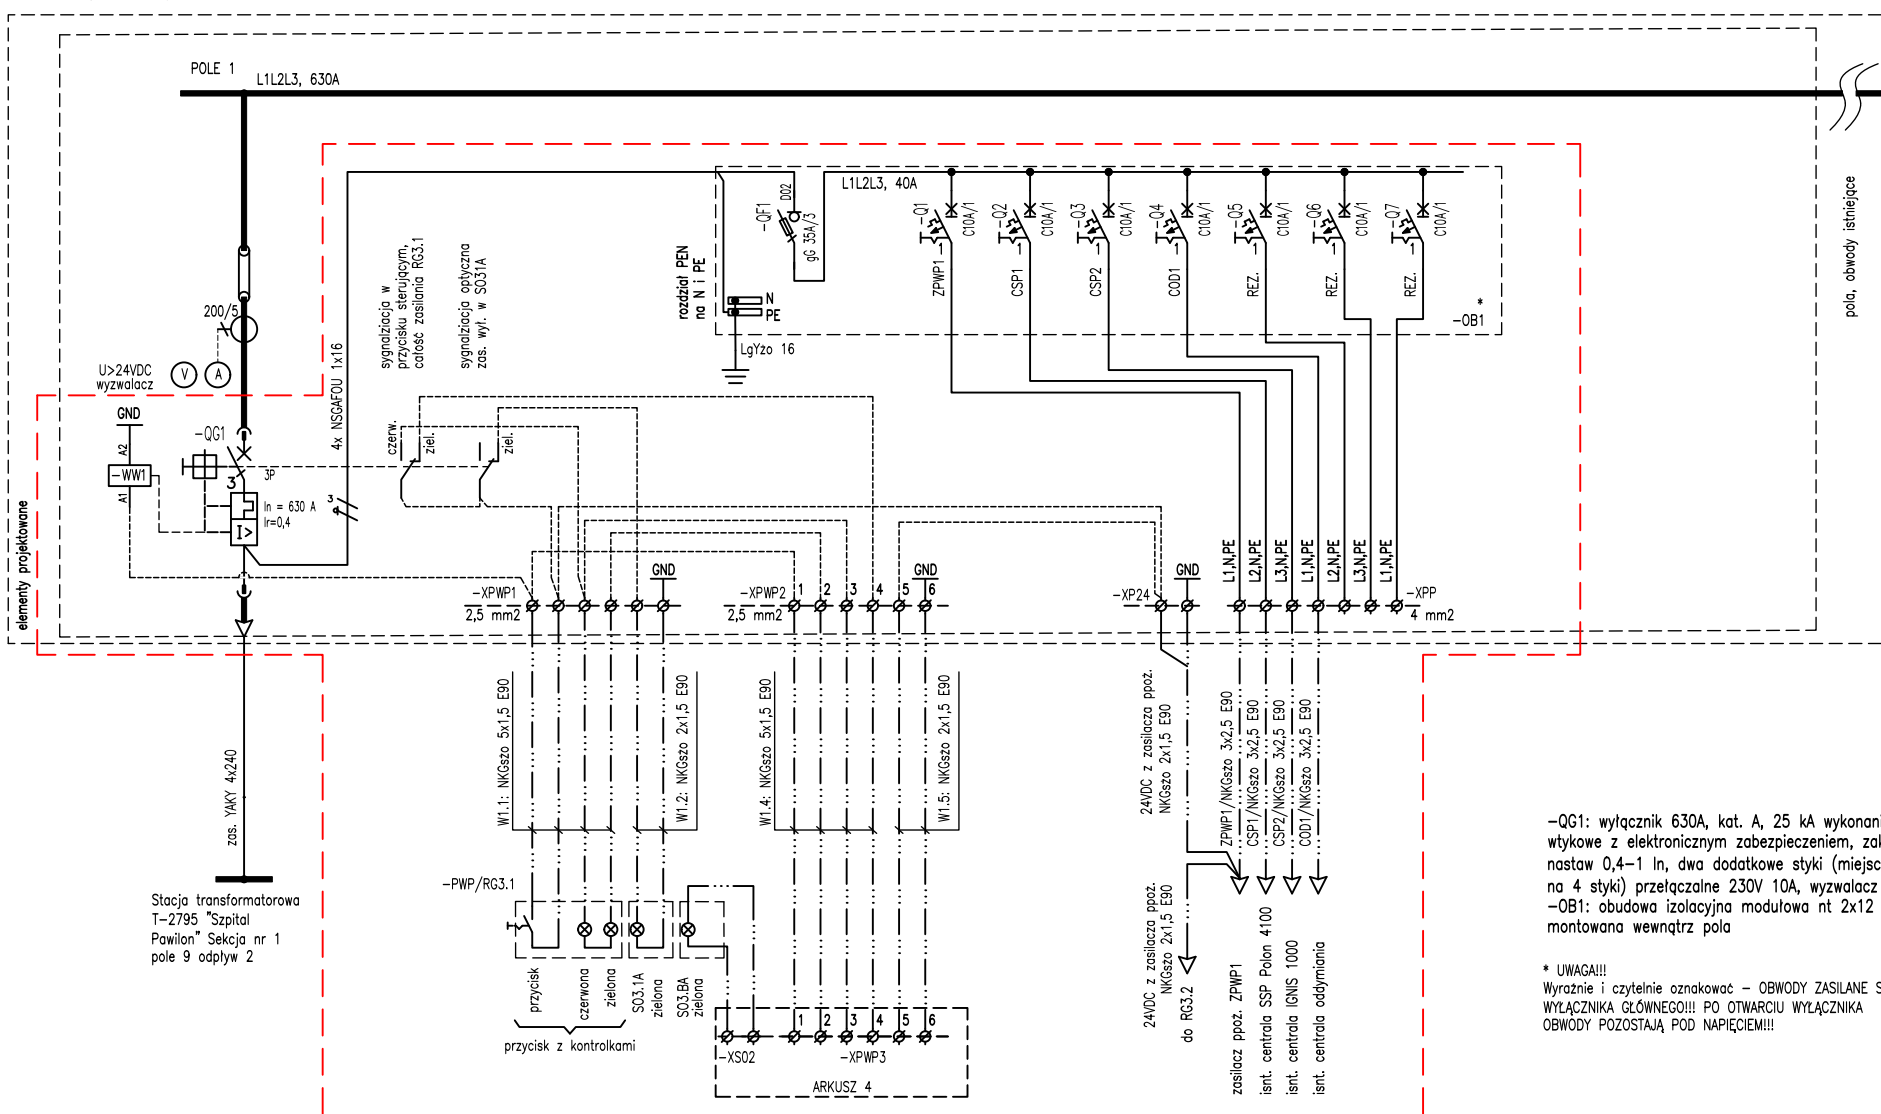

* UWAGA!!!
Wyrażnie i czytelnie oznakować – OBWODY ZASILANE SPRZD
WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO!!! PO OTWARTCIU WYŁĄCZNIKA
OBWODY POZOSTAJĄ POD NAPIĘCIEM!!!

			Data	11.2023	Tytuł: Remont wyłączników głównych w rozd. RG3.1, RG3.2, RG3.3 w budynku Medycyny Hiperbarycznej na terenie UCMMIT	Rozdzielnicza RG3.1 Rozdzielnicza główna nr 3.1 bud. hiperbarii	= główna + 0,00, pom. 9
			Wyk.	Adam Cwik POM/0010/PWDE/15			
---			Spr.	. .	Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b	Inne	Nr rysunku ES02
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	---	Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej	Arkusz Il. ark.
							2 4