


RG3.3 Rozdzielnica główna nr 3.3 bud. hiperbarii Arkusz 2

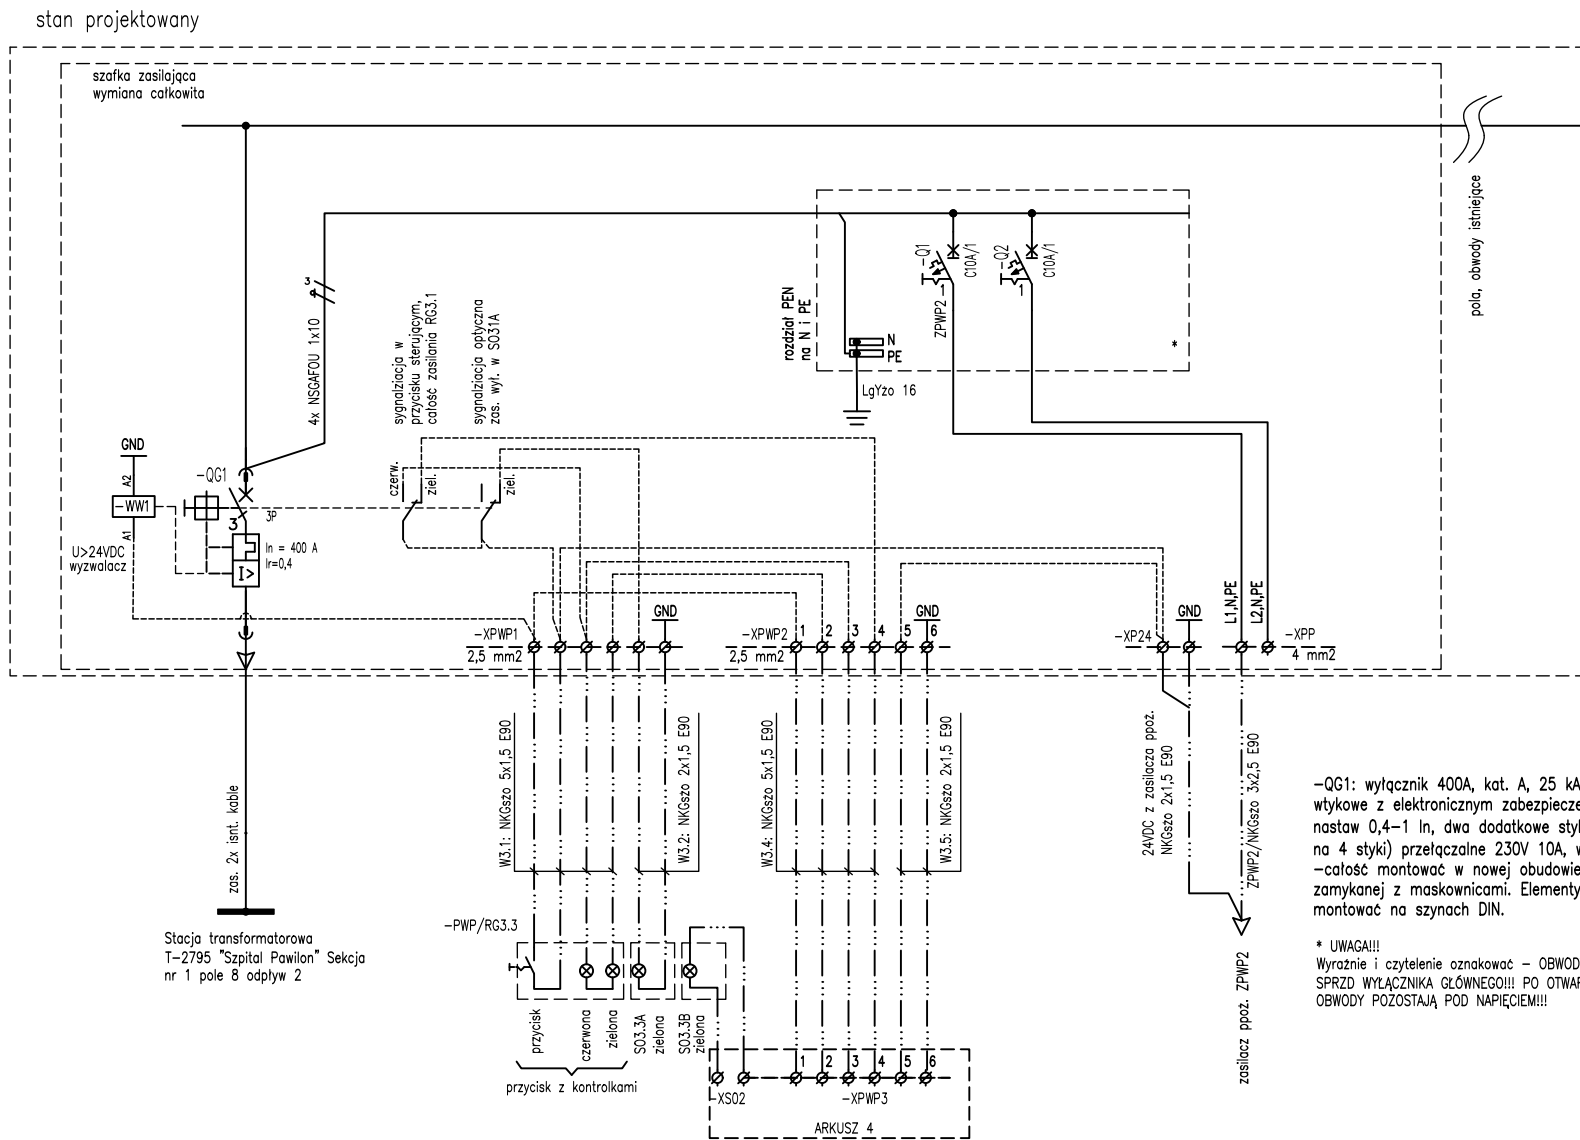

-QG1: wyłącznik 400A, kat. A, 25 kA wykonanie wtykowe z elektronicznym zabezpieczeniem, zakres nastaw 0,4-1 In, dwa dodatkowe styki (miejsce na 4 styki) przełączalne 230V 10A, wyzwalacz -całość montować w nowej obudowie nt, stalowej, zamykanej z maskownicami. Elementy modułowe montować na szynach DIN.

\* UWAGA!!!  
Wyraźnie i czytelnie oznakować - OBWODY ZASILANE  
SPRZD WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO!!! PO OTWARCIU WYŁĄCZNIKA  
OBWODY POZOSTAJĄ POD NAPIĘCIEM!!!

				Data	11.2023	Tytuł: Remont wyłączników głównych w rozd. RG3.1, RG3.2, RG3.3 w budynku	Rozdzielnica RG3.3 Rozdzielnica	= główna
				Wyk.	Adam Cwik POM/0010/PWOE/15	Medycyny Hiperbarycznej na terenie UCMMIT	główna nr 3.3 bud. hiperbarii	+ 00, spręż.
--				Spr.	..	Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b	Inne	Nr rysunku
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	---	Investor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej		Arkusz
								ES04
								Il. ark.
								2
								4