PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZK1-1P
ZASILANE Z MUFY PRZELOTOWEJ
(wg oddzielnego opracowania)

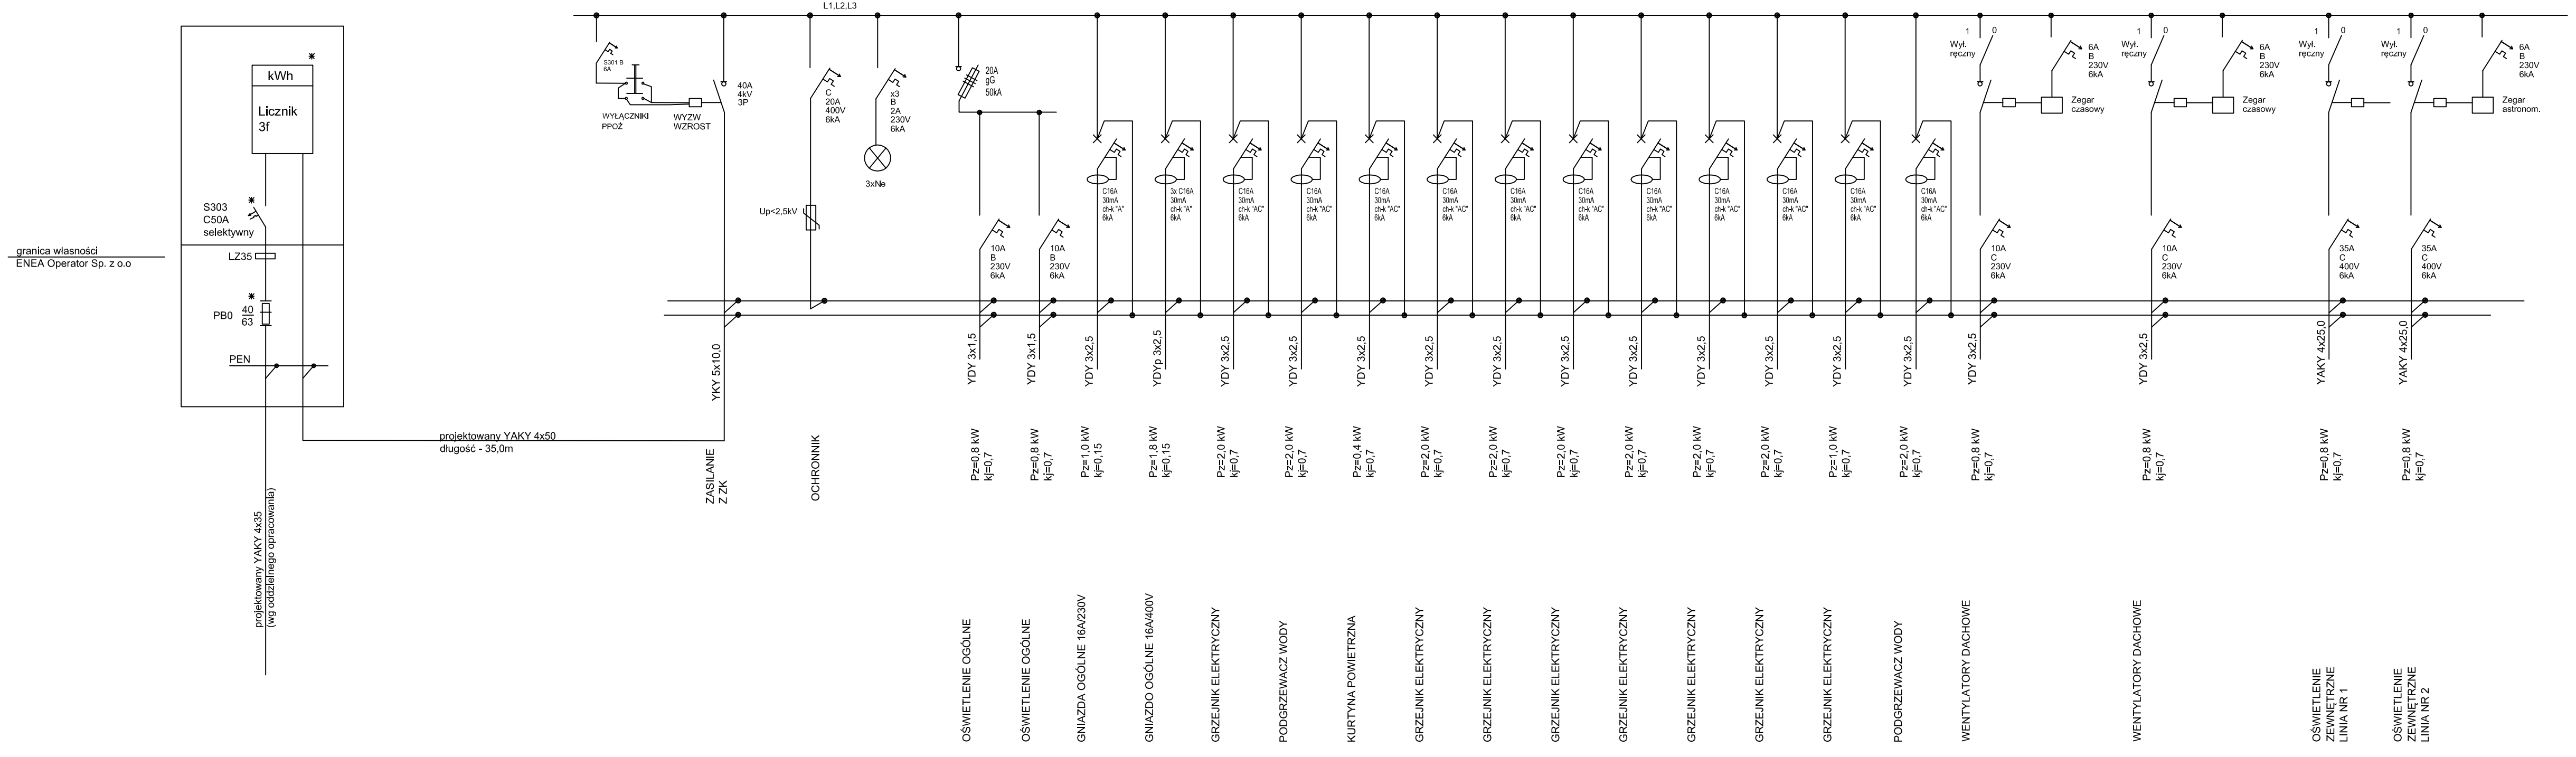

SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TR

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa
izolacyjna urządzenia, izolacja kabli
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę wym 425x425x140, IP55-IK08
drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

TEMAT:	**BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ**		
INWESTOR:	GMINA WRONKI, UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI		
LOKALIZACJA:	**UL. PRASŁOWIAŃSKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIAŁKI NR FRAGMENT 864/12**		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	skala 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Wiesław Kąplonb upr. nr WKP/0385/PWOE/09 spec: ELEKTRYCZNA		data 2024-09-11
ASYSTENT PROJEKTANTA:			
TREŚĆ RYSUNKU:	**SCHEMAT ZASILANIA I TABLICY ELEKTRYCZNEJ**		nr rys. E-02