


Uwaga:
Rysunki prowadzenia pętli grzewczych są poglądowe.
Instalację należy układać zgodnie z opisami powierzchni
grzewczych i z wymaganym rozstawem opisanym na
rysunkach.

LEGENDA:	
—	instalacja c.o. zasilanie pętli- rura wielowarstwowa
---	instalacja c.o. powrót z pętli - rura wielowarstwowa
---	podłoga grzewcza - rura wielowarstwowa

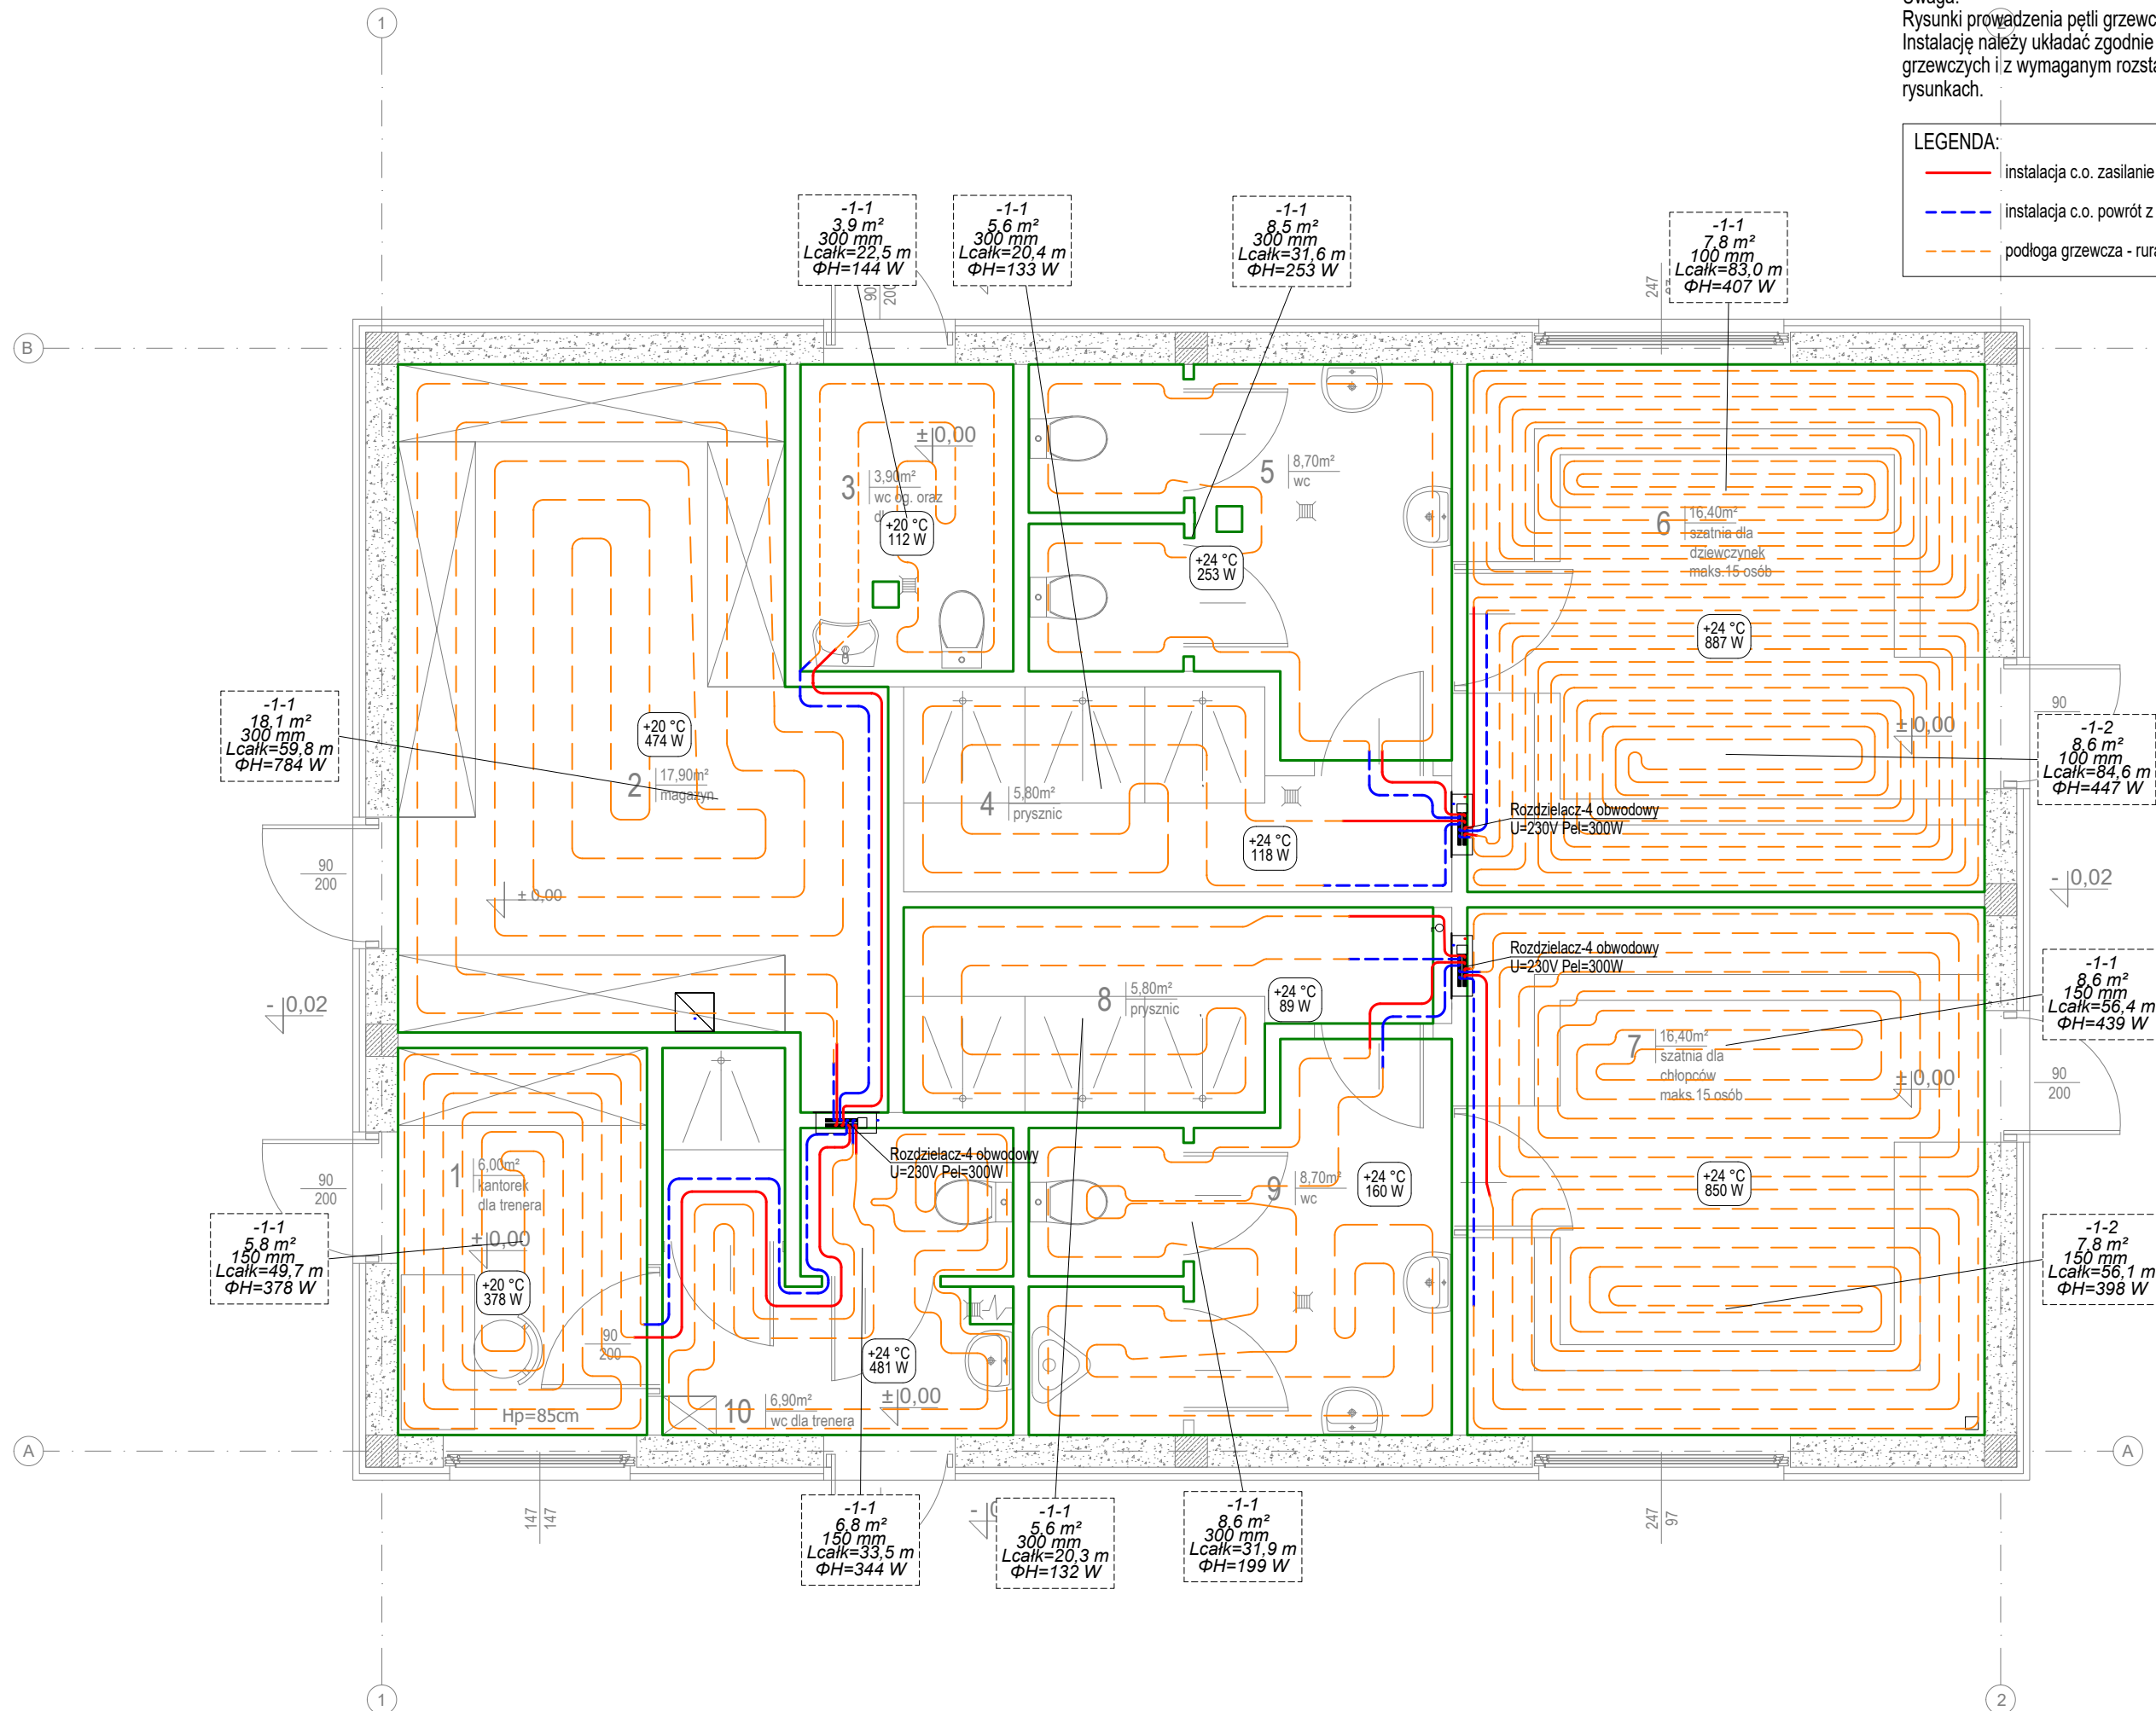

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniego 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Młocińska 1
tel/fax: 65/2222344
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBJEKT
Budowa zalepca sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk
sportowych

RYSUJEK
RZUT PARTERU INSTALACJA
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PROJEKTANT
mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna
upr. nr WB/0344/POC/09

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz FRIZER
specj. instalacyjna
upr. nr WB/0344/POC/09

BRANŻA	sanitarna	SKALA	1 : 50
		NR RYS.	S.3

8.04.2025