

ziemia z wykopu

400

500

400

ziemia z wykopu

$d > 50$


250

100


400

pas z folii


piasek

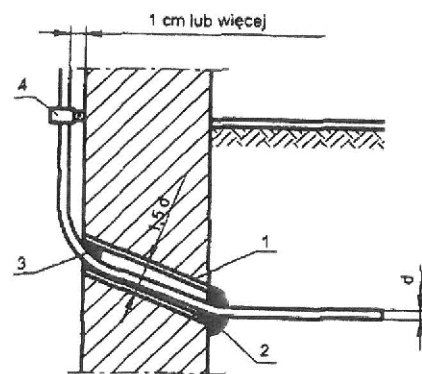

Zastosowane uszczelnienie musi chronić przed przedostaniem się:
wody, gazów i płynów palnych.

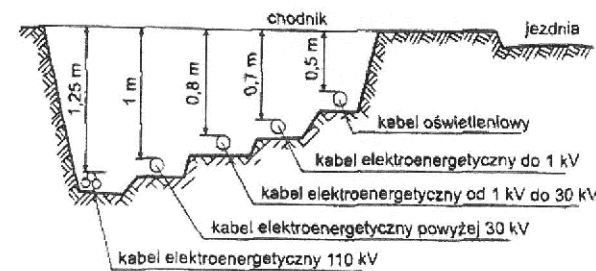

n - odległość równa 10m w przypadku kolei elektrycznej (5m - w przypadku torowiska tranwajowego)
Rurę osłonową należy uszczelnić przed przedostaniem się: wody, gazów i płynów palnych.

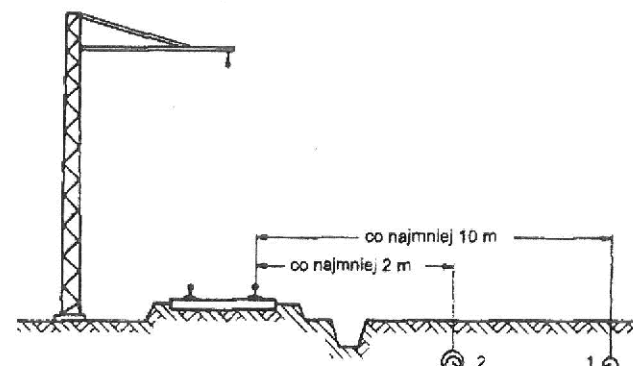

ZBLIŻENIA KABLI DO KOLEI, 1 - kabel układany bezpośrednio w ziemi, 2 - kabel w rurze izolującej

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM



57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl



57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl



48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

STARA MORAWA - KLETNO

PROJEKT
TECHNICZNY

| | | | | |
|---------|------------------|---|-----|---|
| 415x297 | październik 2022 | - | E06 | 1 |
|---------|------------------|---|-----|---|