Łączy arkusz 11

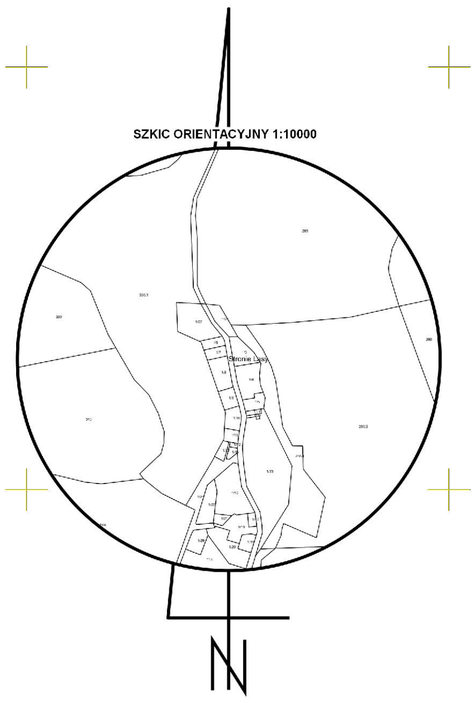

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
arkusz nr 11 z 12

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GK.6640.3868.2021.
Gmina:	Stronie Śląskie
Jednostka ewidencyjna:	020813_5, Stronie Śląskie - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny:	0014, Stara Morawa 0006, Kletno 0016, Stronie Lasy
Nazwa układu współrzędnych:	prostokątnych płaskich: PL-ETRF2000 układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Godło mapy	6.129.10.09.2.4 6.129.10.09.4.2
Zakres opracowania oznaczono czarną linią przerywaną.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
Niniejsza mapa może służyć do opracowania projektów technicznych uzgadnianych z ZUDP.	
Data opracowania mapy	26. 05. 2022 r.

ROKSANA MICHALSKA
GEODEZJA
ul. Okrzei 4
57-300 Kłodzko
NIP 885-156-20-96, REGON 021007483

.....
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Radosław Sobczyk
Świadectwo Głównego Geodety Kraju
Nr 20176 z dn. 25.10.2008 r.

.....
imię i nazwisko geodety uprawnionego

Uwaga:
Literą S oznaczono sporne linie graniczne działki nr 372
z działkami nr 129/1, 387 i 265.

Świadomy odpowiedzialności karnej, oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3868.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kłodzki
Identyfikator operatu technicznego	P.0208.2022.1256
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji z dnia 26-05-2022
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Radosław Sobczyk 20176

Podpisano elektronicznie przez
Radosław Sobczyk
26-05-2022

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Radosław Sobczyk
Świadectwo Głównego Geodety Kraju
Nr 20176 z dn. 25.10.2008 r.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

LEGENDA:
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22 cm - wyniesienie 2 cm w stosunku do naw. jezdni
- KRAWĘŻNIK GRANITOWY MOSTOWY 20 x 23 cm - wyniesienie 10 cm w stosunku do naw. jezdni
- OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm - wyniesienie 4 cm w stosunku do naw. chodnika
- KRAWĘDŹ JEZDNI NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM
- KRAWĘDŹ POBOCZA NIEOGRANICZONA OPORNIKIEM
- ŚCIANA OPOROWA Z GRANITU
- ŚCIANA OPOROWA przewidziana do remontu
- RÓW PRZYDROŻNY
- RÓW (odtworzenie)
- UMOCNIENIE WLOTÓW / WYLOTÓW - kostka granitowa "10"
- PRZEPUST POD DROGĄ / ZJAZDEM z rur z tworzywa sztucznego
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
- PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
- ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE TYPU ACO-DRAIN, ruszt klasa D400, min. szer. 60 cm
- STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
- WPUST ULICZNY PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI
- LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PO PRZESTAWIENIU
- LAMPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DO PRZESTAWIENIA
- KABEL OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTu 2
- KANAŁ TECHNOLOGICZNY - ciąg KTp 2
- STUDNIA KABLOWA SKO-4
- STUDNIA KABLOWA SKO-4g

Inwestor:
ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C.
48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D
STARA MORAWA - KLETNO

Przedmiot rysunku:				Stadium dokumentacji:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11(12) km 4+210,00 - km 4+650,00				PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	elektryczna	OPL/1119/POOE/15	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
610x850	październik 2022	1:500	E04	11(12)	

Łączy arkusz 12