


w ramach opracowania nie badano KW
pod kątem ujawnionych służebności gruntowych



PK

- trasa projektowanych rurociągów preizolowanych,
- rury ochronne
- włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej Dn65,
- załamanie trasy rurociągów,
- włączenie w budynku.

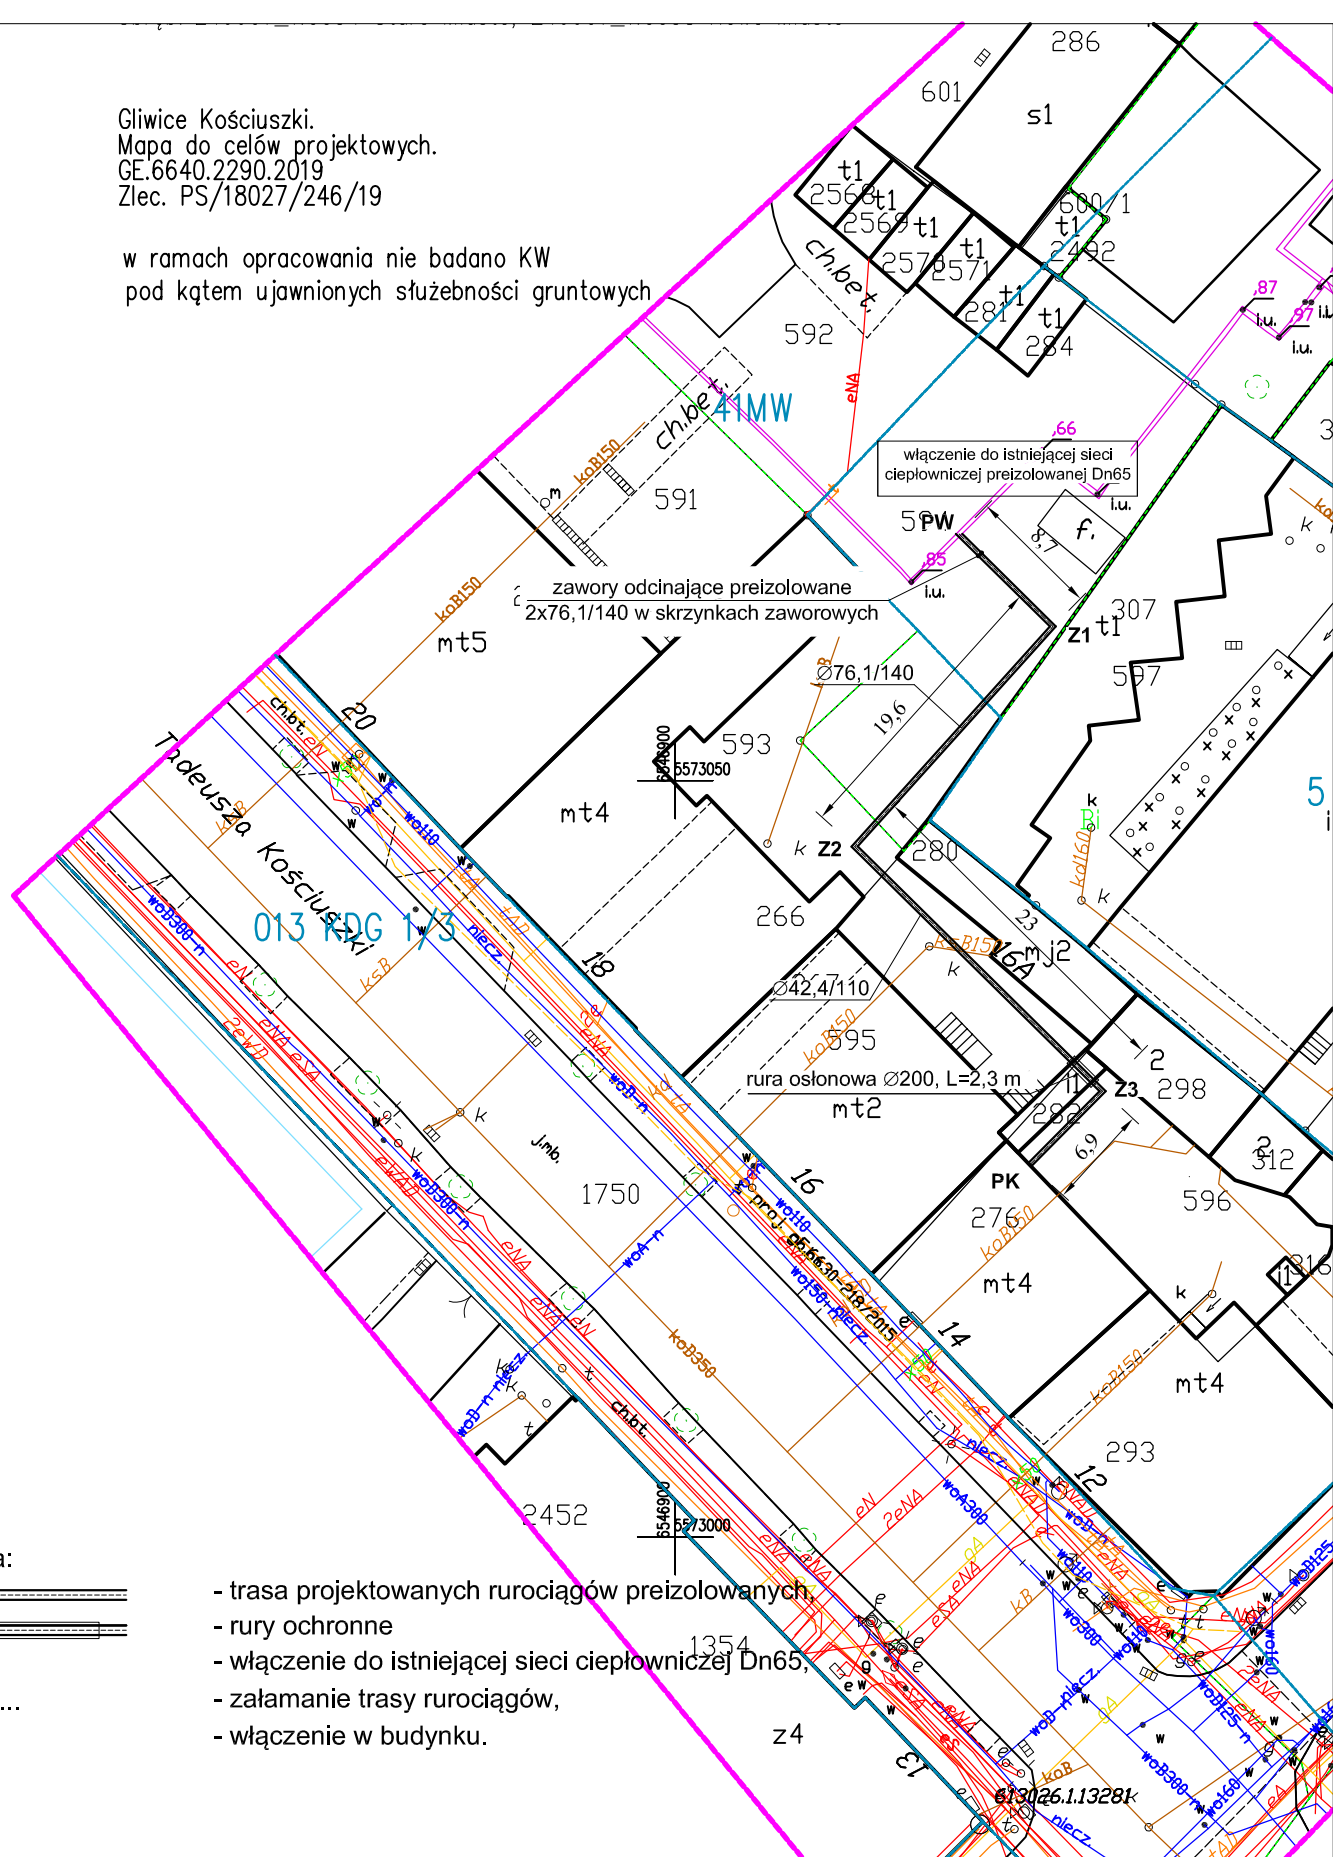

Opracował:
mgr inż. Mateusz Traczewski

Nr rys.:	
----------	--