
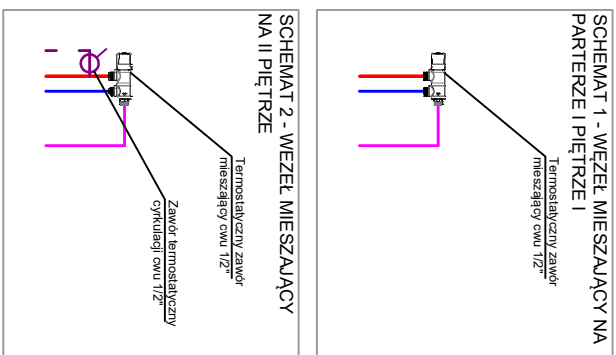


**INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - I PIĘTRO**

**RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - I PIĘTRO**

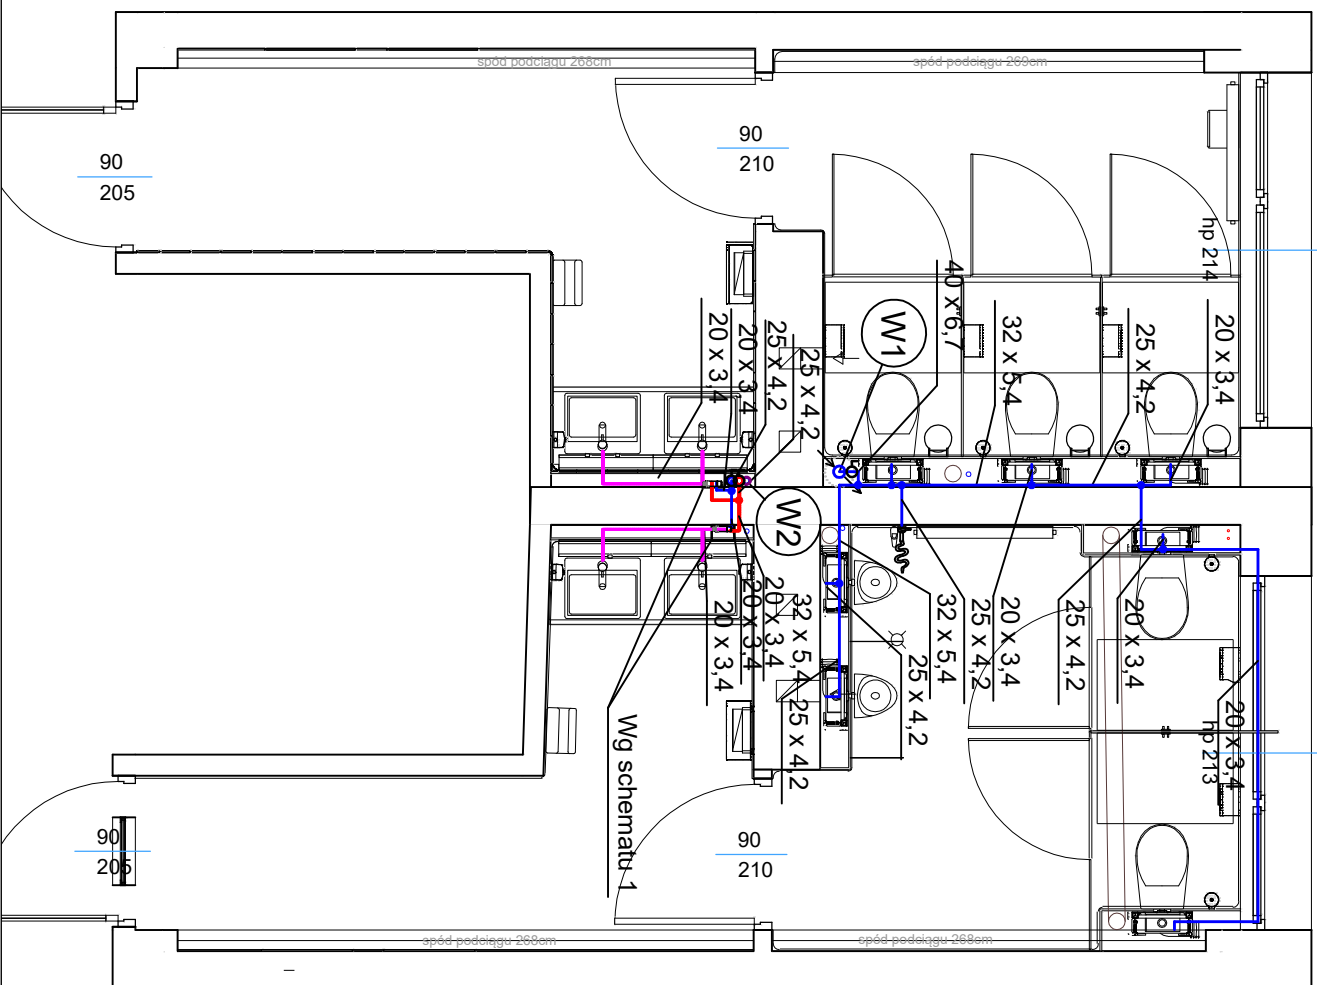


- LEGENDA**
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
 - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

[illegible]

**INSTALACJA OGRZEWCA
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - I PIĘTRO**

**RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - I PIĘTRO**

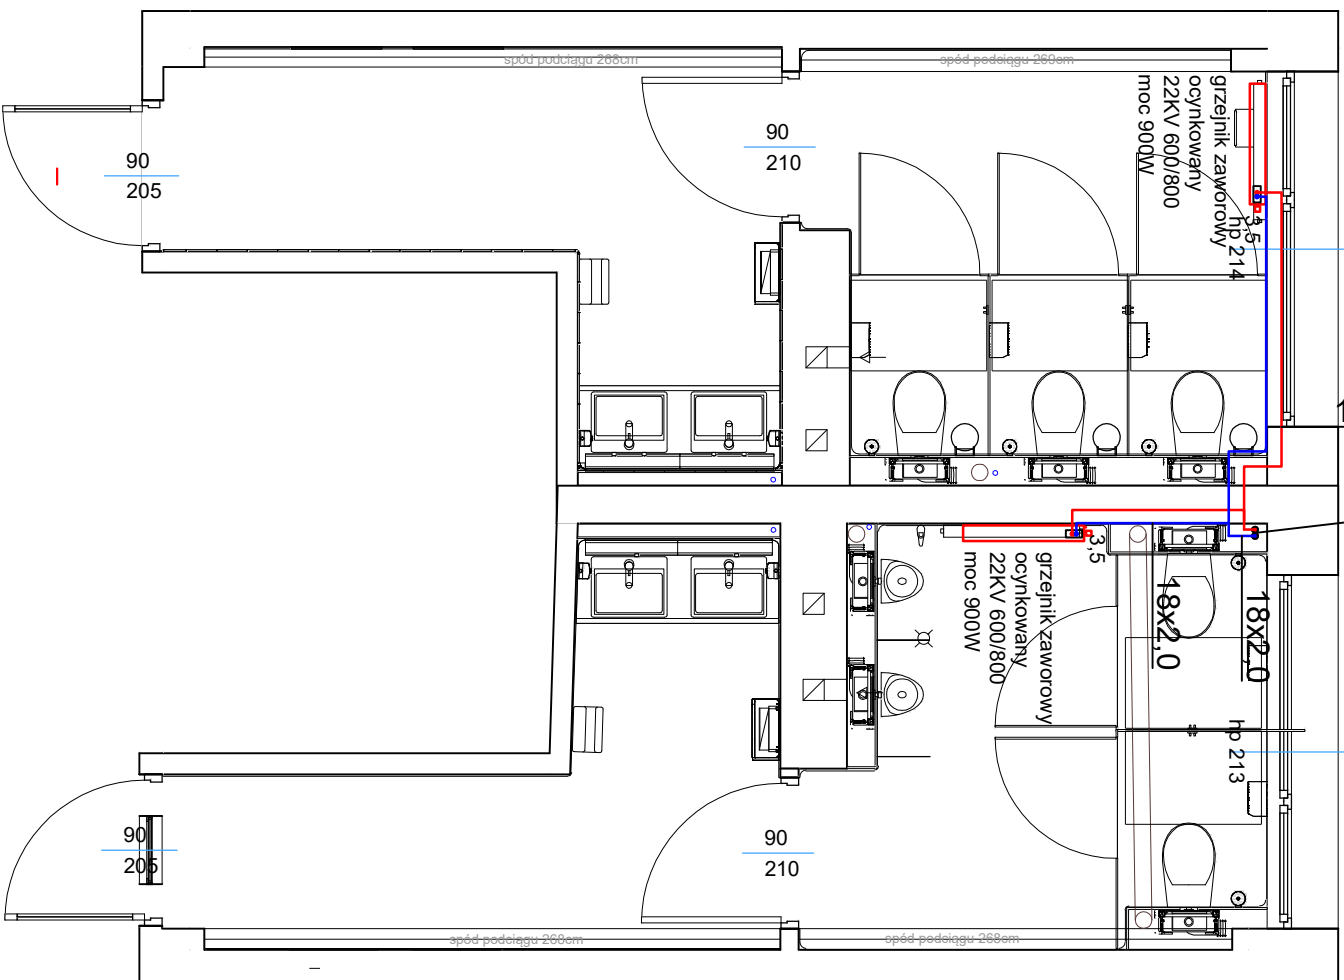


- LEGENDA**
- ZASILANIE INSTALACJI OGRZEWOCZEPY
 - POWRÓT INSTALACJI OGRZEWOCZEJ
- PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY

Uwagi:
Podłączenia pod grzejniki wykonać w warstwach posadzkowych lub brzdach ściennych.
Na grzejnikach zamontować głowice termostaticzną z zabezpieczeniem przed kradzieżą

**INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - I PIĘTRO**

**RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - I PIĘTRO**

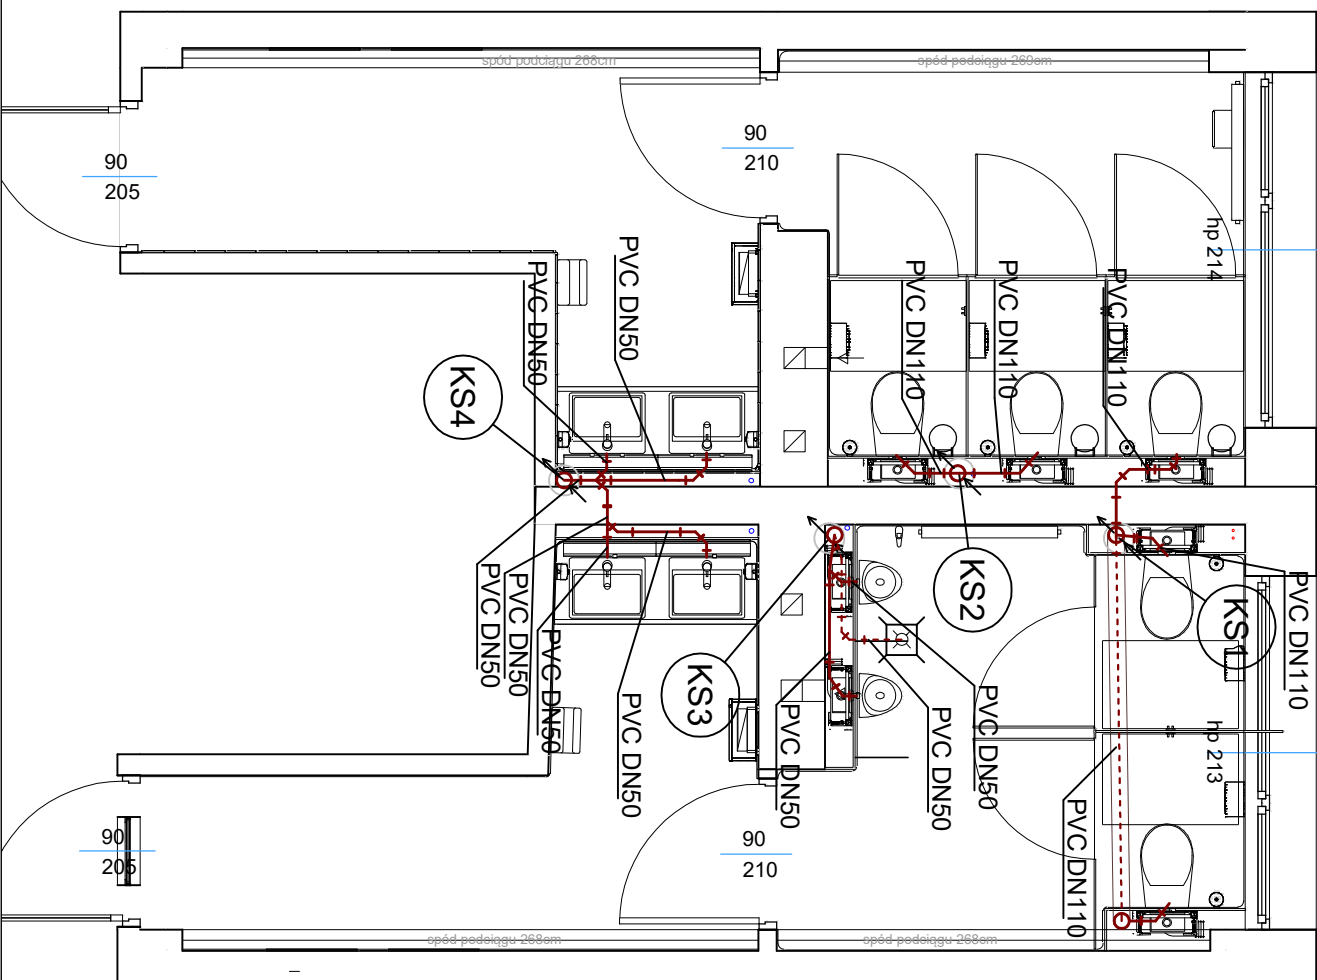


- LEGENDA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PODESIĘŻA
 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PODESIĘŻA POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
 - INSTALACJA WENTYLACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwagi:

1. Podkreślenie do urządzeń wykonawczych w budkach ściennych, nie ma przesłań przez przegrody budowlane stosować tuleje odbojne.
2. Nowykończysiane rurociągi i piony KS z dwoma do pomniejszczenia, nie należy wykonać z przegrody budowlanej, natomiast po stronie pomieszczenia i zaizolacji.
3. Zwrócić uwagę na schyłkowe piony KS i dwoma do pomniejszczenia niepodlegających oparowaniu. W tym kierunku przesyłać piony KS i schyłkowe podlegające włączyć do przegrody budowlanej instalacji.
4. Instalacje podlegające do przegrody z przegrodzonej części, włączyć do instalacji niepodlegających przegrodzie, należy zdemontować i zaizolować.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - I PIĘTRO 5
9

40
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - I PIĘTRO

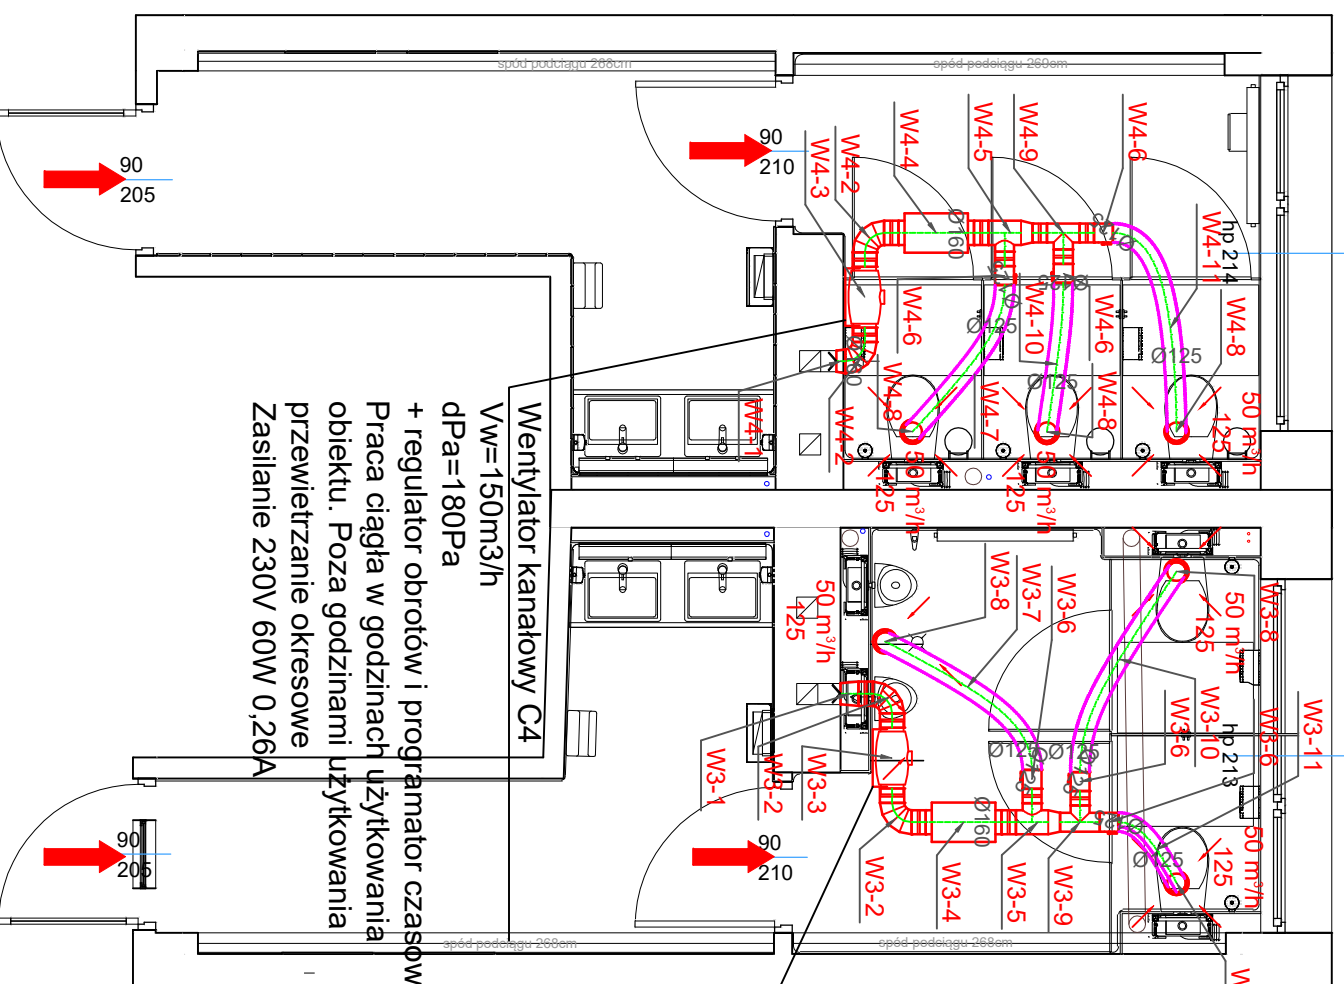

- LEGENDA**
- TRANSFER POWIETRZA PRZEZ PODCIĘCIE/OTWOROWANIE DRZWI
 - ZAWÓR WYMIERNY Ø125
 - PRZEWÓD ELASTYCZNY Ø125
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wentylator kanaltowy C3	Vw=150m3/h IdPa=180Pa + regulator obrotów i programator czasowy Praca ciągła w godzinach użytkowania objektu. Poza godzinami użytkowania przewietrzanie okresowe Zasilanie 230V 60W 0,26A
-------------------------	--