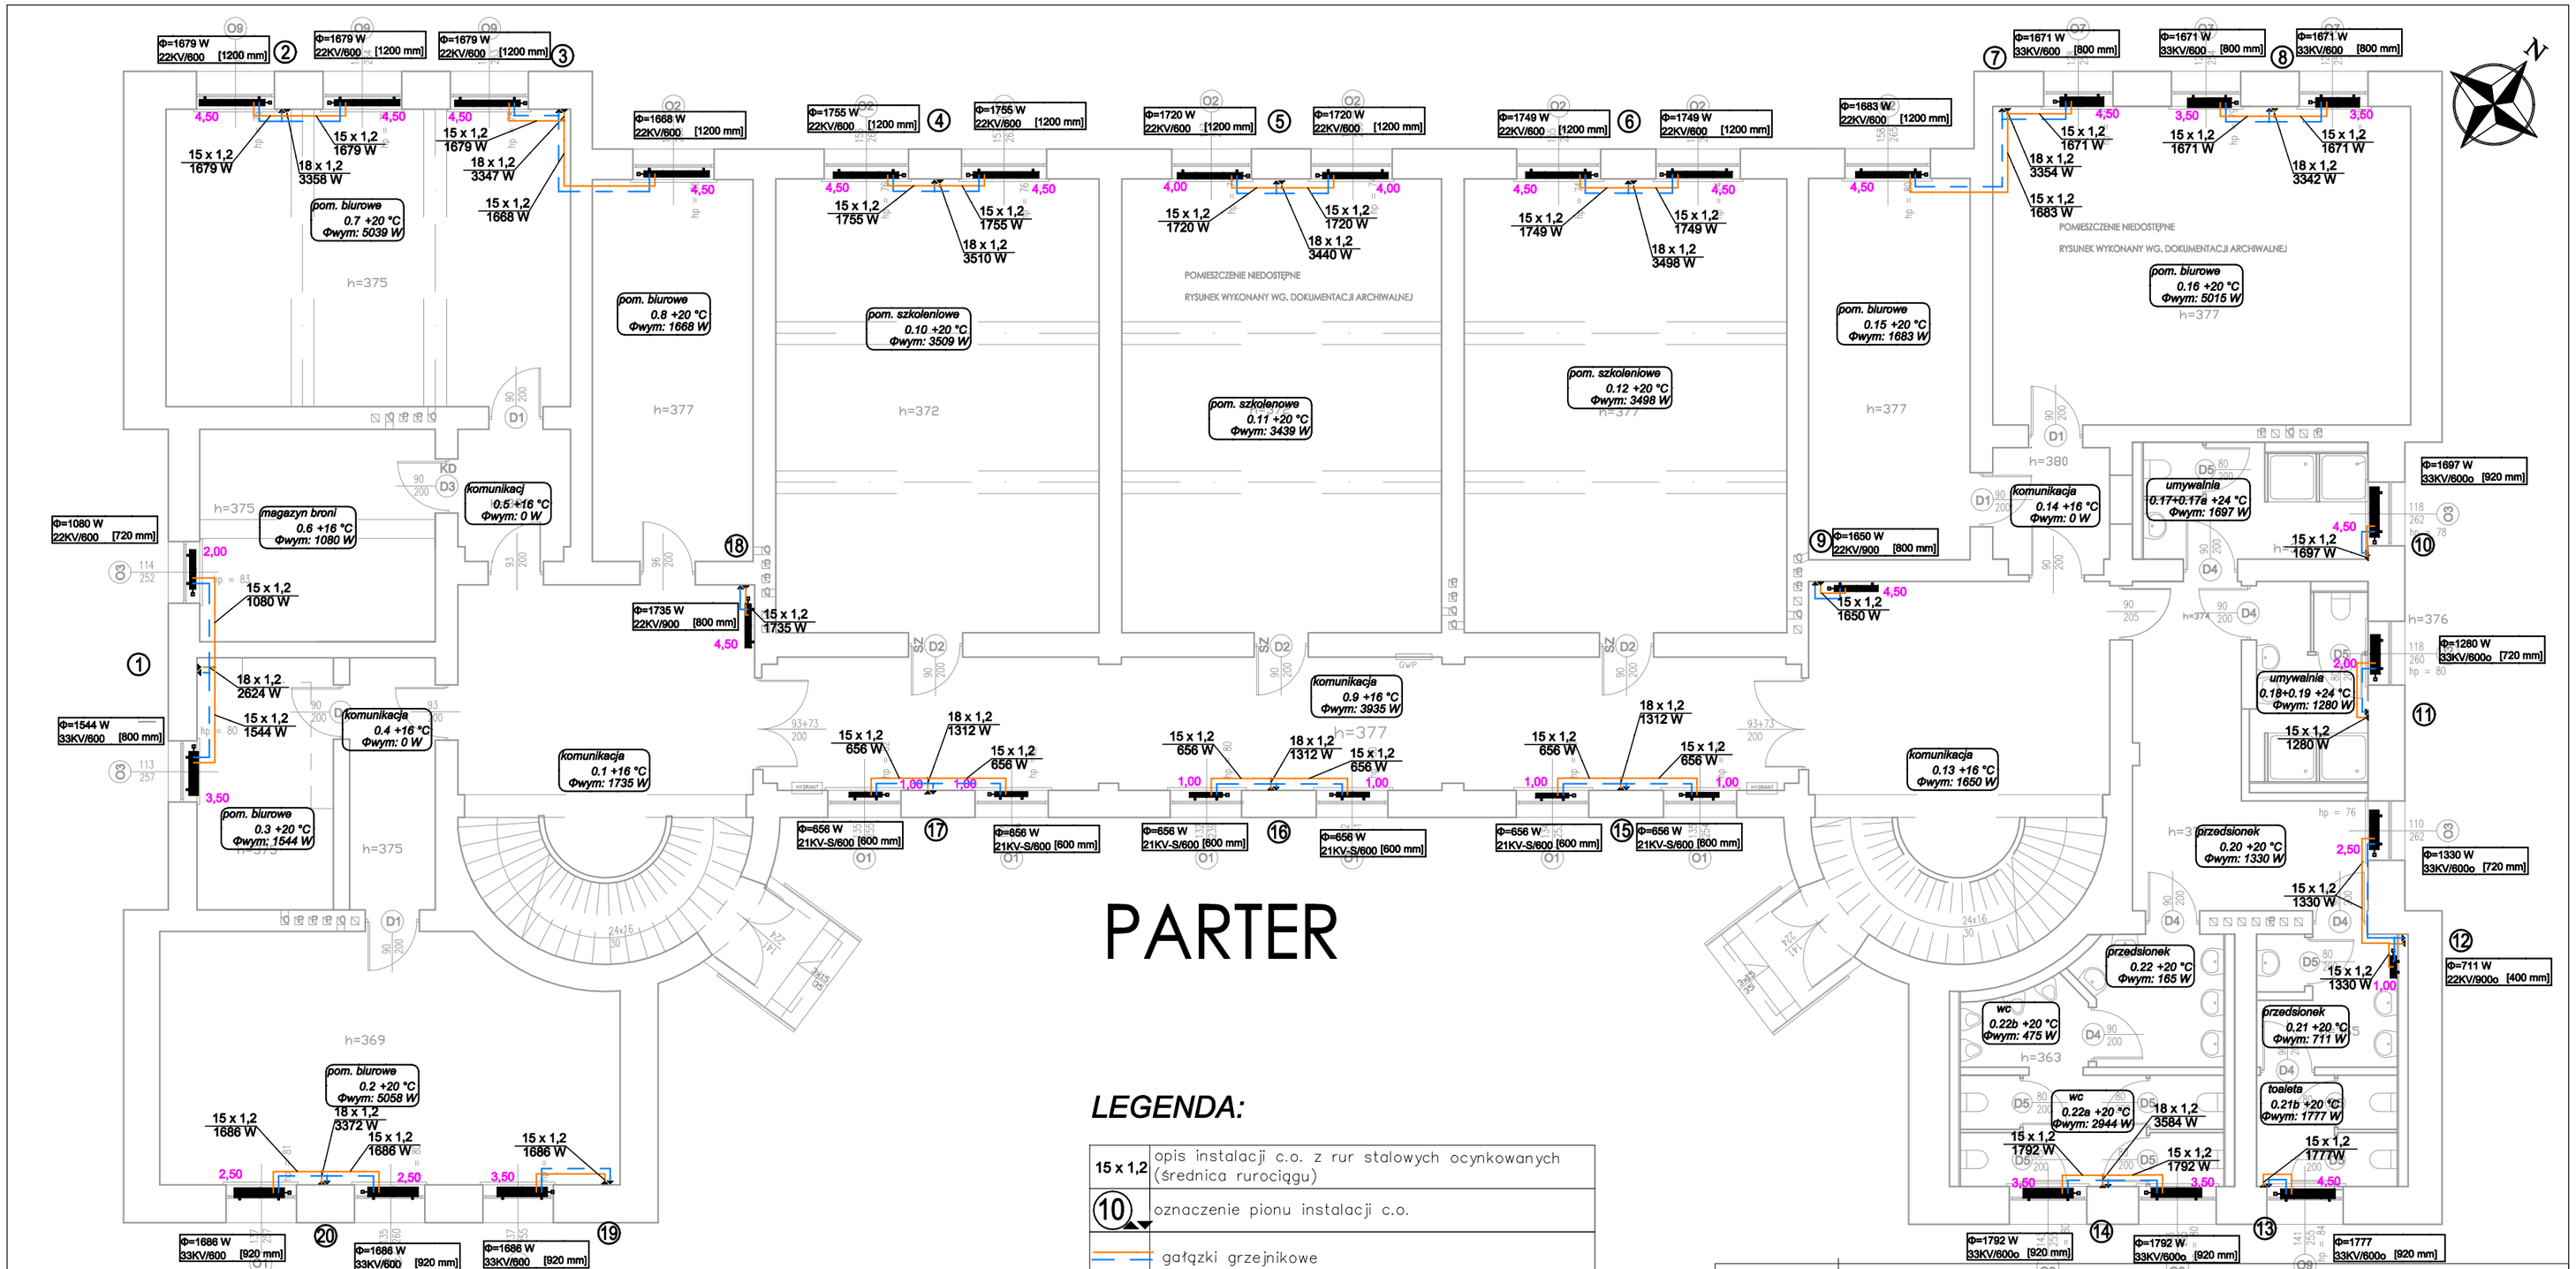

LEGENDA:

15 x 1,2	opis instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych (średnica rurociągu)
10	oznaczenie pionu instalacji c.o.
	gałązki grzejnikowe
W	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody
1.15 +20 °C Φwym: 577 W	numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa dla zimy i wymagane zapotrzebowanie na ciepło
2,00 — 22KV/600 [520 mm]	grzejnik zintegrowany, dolnozasilany V&N Cosmo zaworowe (rodzaj,wysokość, długość, nastawa grzejnika)

Obiekt	21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin			
Biuro projektowe	HORN biuro projektowe	Mariusz Januszewski Zientarskiego 16/1 75-852 Koszalin	tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mail:biuro@horn-projekt.pl	
Adres	ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów	Branża: Sanitarna		Skala 1:100
Projektował:	Iwona Piskorz-Wilczak	ZAP/0096/POOS/13	10.2023	
Sprawdził:				
Opis rysunku Rzut parteru - instalacje grzewcze		Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie		Nr rysunku IS-08